

品質管理基準  
出来形管理基準

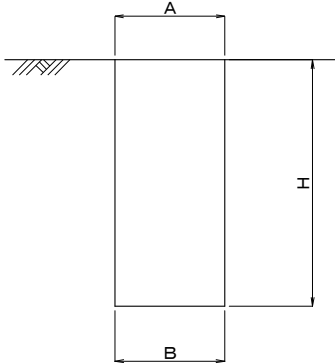
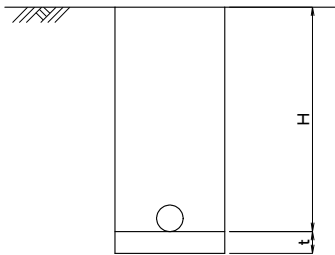
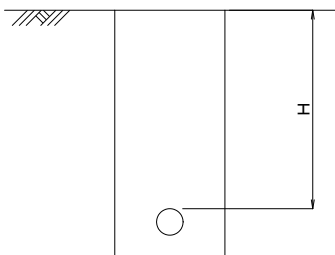
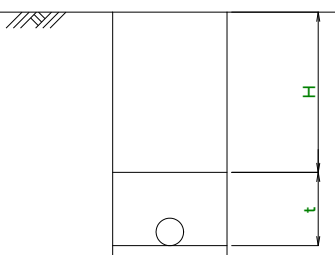
平成 28 年 9 月 1 日

上田市上下水道局  
上水道課

## 品質管理基準

- 水圧試験については、『水道工事標準仕様書』を参照とする。
- ダクタイトル鋳鉄管の継手部許容曲げ角度については、『日本ダクタイトル鋳鉄管協会便覧』を参照とする。
- GX管、NS管のゴム輪の位置確認は、『日本ダクタイトル鋳鉄管協会接合要領書』に基づき実施し全箇所チェックシートに記入し、全箇所写真管理をおこなうこと。
- 配水用ポリエチレン管融着継手は、『配水用ポリエチレンパイプシステム協会施工マニュアル』に基づき実施し、全箇所チェックシートに記入し、5箇所毎に1箇所写真管理をおこなうこと。
- 土工については、『長野県土木工事施工管理基準』（長野県土木部監修）による。

# 出来形管理基準

| 工種           | 測定箇所  | 測定基準                      | 規格値 (mm)  |   | 合格判定            |
|--------------|---|---------------------------|-----------|---|-----------------|
| 布設土工<br>(掘削) |    | 50 m ごとに 1 箇所の割合を最小回数とする。 | 深さ (H)    | ±30 mm<br>長野県土木<br>工事施工管理<br>基準参照<br>(下水道編) | 全箇所満足しなければならない。 |
|              |   |                           | 幅 (B)     | -50 mm<br>長野県土木<br>工事施工管理<br>基準参照<br>(下水道編) |                 |
| 基礎<br>砂      |   | 50 m ごとに 1 箇所の割合を最小回数とする。 | 仕上げ厚 (t)  | ±30 mm                                      | 全箇所満足しなければならない。 |
| 管の埋設深        |  | 50 m ごとに 1 箇所の割合を最小回数とする。 | 深さ (H)    | ±30 mm<br>長野県土木<br>工事施工管理<br>基準参照<br>(下水道編) | 全箇所満足しなければならない。 |
| 保護<br>砂      |  | 50 m ごとに 1 箇所の割合を最小回数とする。 | 仕上り厚さ (t) | ±30 mm<br>長野県土木<br>工事施工管理<br>基準参照<br>(下水道編) | 全箇所満足しなければならない。 |