


工事名		課長	係長	担当
工事箇所				
工区		主任技術者		
種別		管理基準		

掘削深	±30mm	
掘削幅	-50mm	
床砂	±30mm	
保護砂	±30mm	
管埋設深	±30mm	
転圧層	±30mm	

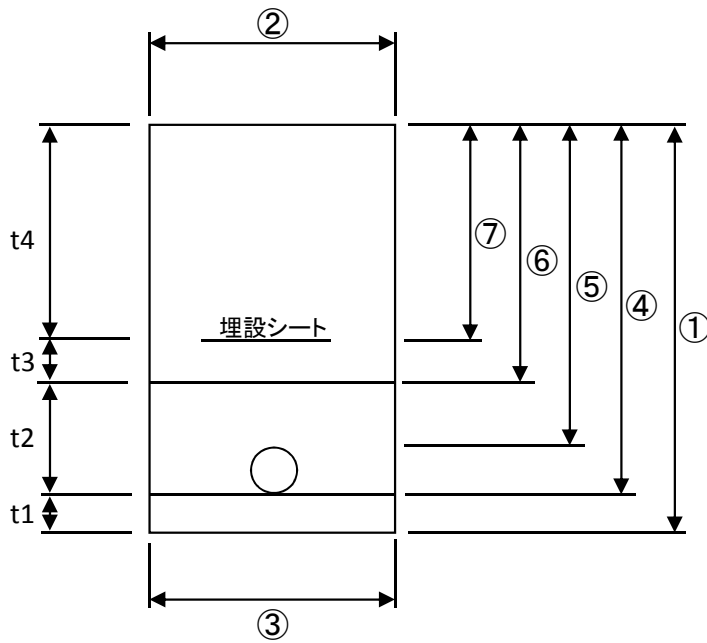

④は、床砂の仕上り寸法
⑥の砂厚は、転圧後の仕上り寸法

測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定	測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定
	No.						No.				
①						①					
②						②					
③						③					
④						④					
⑤						⑤					
⑥						⑥					
⑦						⑦					
t1						t1					
t2						t2					
t3						t3					
t4						t4					