



標準断面図

令和 4年 6月 1日適用


ダクティル鑄鉄管 (GX形)

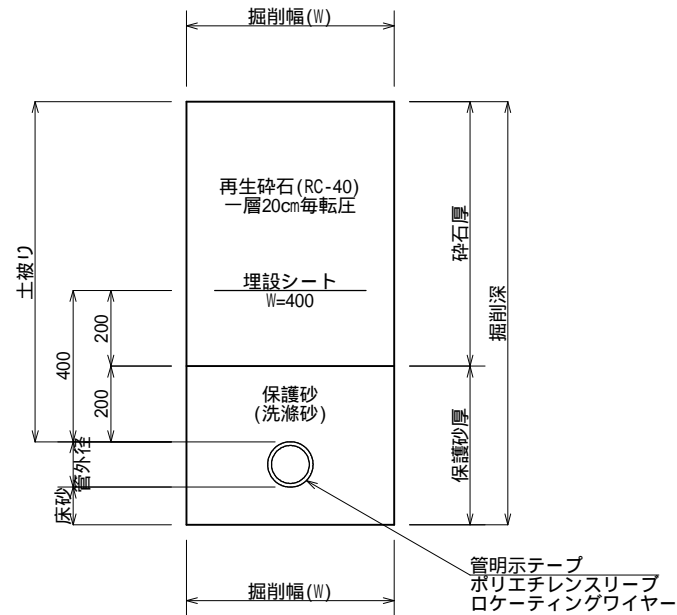


ダクティル鑄鉄管 (NS形)

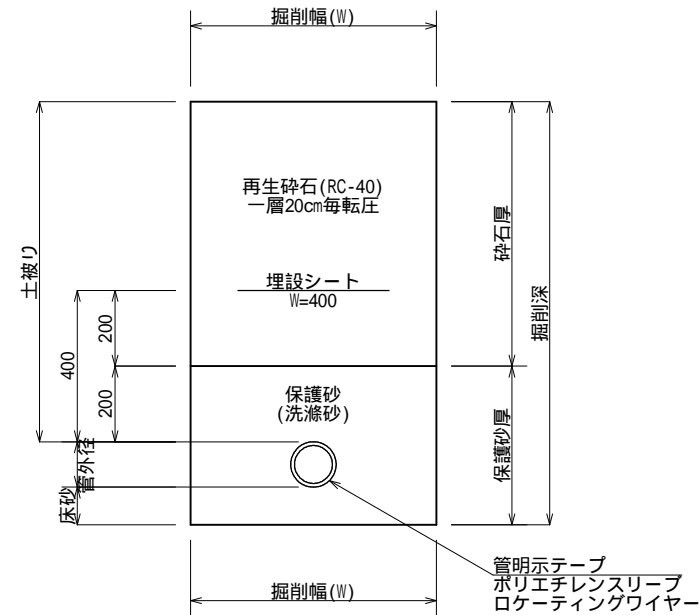

ダクティル鑄鉄管 (K形)

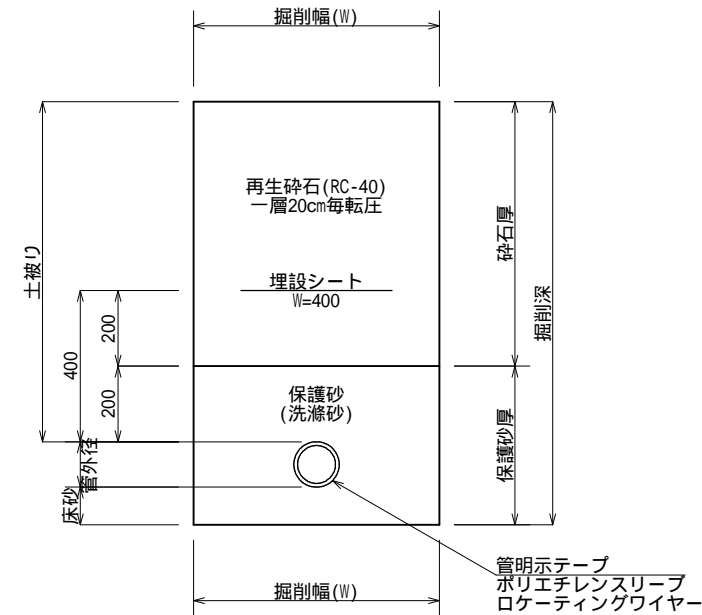

配水用ポリエチレン管 (HPPE)

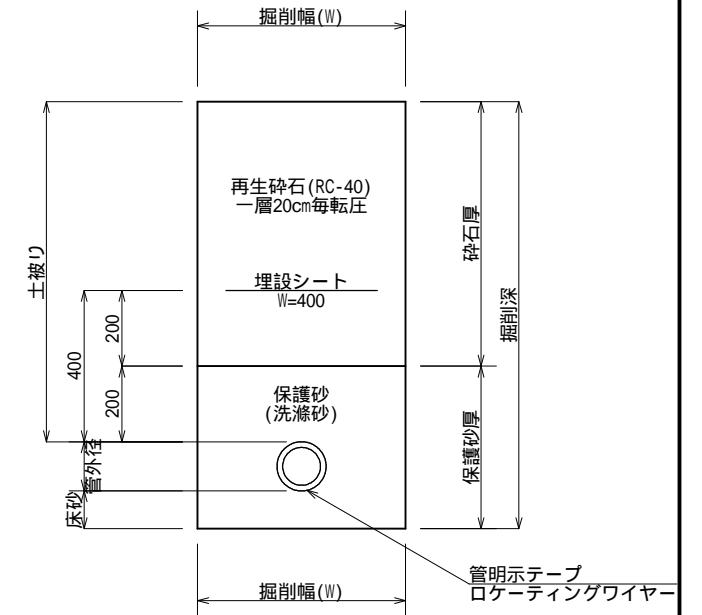


呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
75	93.0	90	600	700	100
100	118.0	120	600	700	100
150	169.0	170	600	700	100
200	220.0	220	600	900	100
250	271.6	270	650	900	100
300	322.8	320	700	900	100
350	374.0	370	900	900	100
400	425.6	430	950	900	100

呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
75	93.0	90	600	700	100
100	118.0	120	650	700	100
150	169.0	170	700	700	100
200	220.0	220	750	900	100
250	271.6	270	800	900	100
300	322.8	320	850	900	100
350	374.0	370	900	900	100
400	425.6	430	950	1,200	100
450	476.8	480	1,000	1,200	100
500	528.0	530	1,050	1,200	100

呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
75	93.0	90	600	700	100
100	118.0	120	650	700	100
150	169.0	170	700	700	100
200	220.0	220	750	900	100
250	271.6	270	800	900	100
300	322.8	320	850	900	100
350	374.0	370	900	900	100
400	425.6	430	950	1,200	100
450	476.8	480	1,000	1,200	100
500	528.0	530	1,050	1,200	100


呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
75	90.0	90	600	700	100
100	125.0	130	600	700	100
150	180.0	180	600	700	100
200	250.0	250	600	900	100

ポリエチレン二層管 (PP) 公道

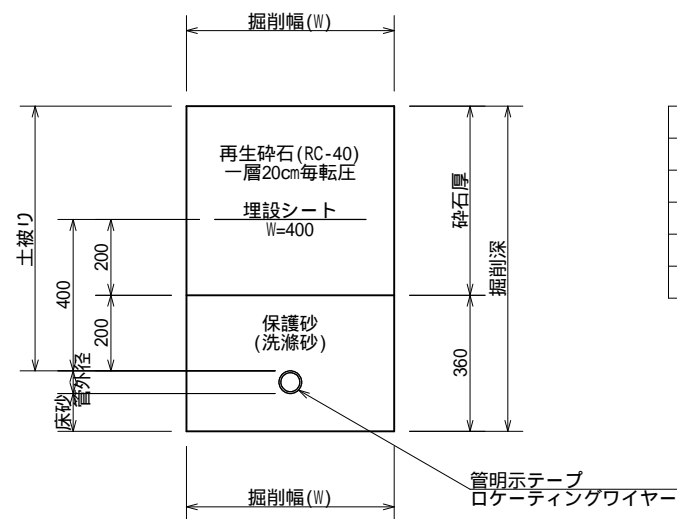

呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
20	27.0	30	600	700	130
25	34.0	30	600	700	130
30	42.0	40	600	700	120
40	48.0	50	600	700	110
50	60.0	60	600	700	100

ポリエチレン二層管 (PP) 民地

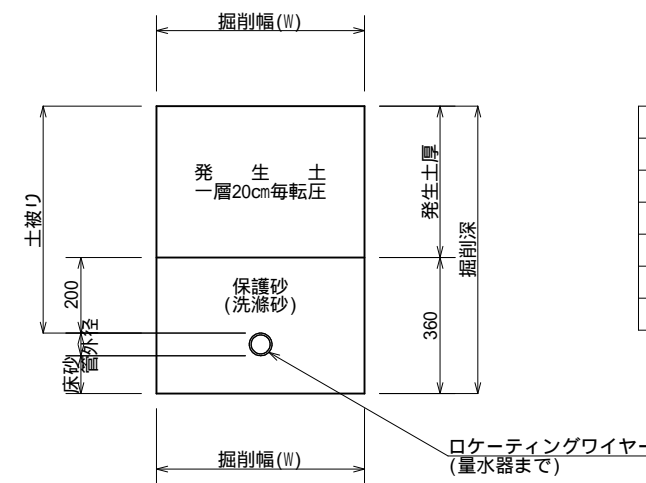

呼び径	外径	管外径	W	最小土被り	床 砂
13	21.5	20	600	600	140
20	27.0	30	600	600	130
25	34.0	30	600	600	130
30	42.0	40	600	600	120
40	48.0	50	600	600	110
50	60.0	60	600	600	100

- * 舗装・路盤構成は、道路管理者と協議の上決定する。
- * 土留工施工時の掘削幅は、設計図書又は協議により決定する。
- * 保護砂を除く民地内の埋戻材は、現況に応じて協議の上決定する。