



令和3年度

上田市環境基本計画 年次報告書

環境レポート

(資料：令和2年4月～令和3年3月)



光・緑・人が輝く



自然環境共生都市 うえだ



目次

| | |
|-------------------------------|-------------|
| I：安全・安心な生活環境の保全 | 2 |
| 1 きれいな空気とやさしい音空間の保全..... | 2 |
| 2 きれいな水と安全な土壌環境の保全..... | 4 |
| 3 有害化学物質による汚染の防止..... | 6 |
| II：人と自然との共生 | 7 |
| 1 森林と里山の保全..... | 7 |
| 2 水辺環境の保全..... | 8 |
| 3 農地の保全..... | 10 |
| III：資源循環と地球環境の保全 | 12 |
| 1 循環型社会の形成..... | 12 |
| 2 地球温暖化防止の推進..... | 14 |
| 3 地域資源の活用..... | 16 |
| IV：歴史・文化と緑・景観の保全 | 17 |
| 1 歴史遺産・文化遺産の保存と継承..... | 17 |
| 2 緑地の保全と緑化の推進..... | 18 |
| 3 地域景観の保全と環境美化の推進..... | 20 |
| V：環境教育と地域連携の推進 | 22 |
| 1 環境教育の推進..... | 22 |
| 2 環境にやさしい地域づくり..... | 24 |
| 環境保全等に関する資料 | 資料-1 |
| 1 上田市役所における温室効果ガス総排出量の推移..... | 資料-2 |
| 2 上田市新エネルギー活用施設設置費補助実績..... | 資料-3 |
| 3 公害に関する苦情の推移..... | 資料-4 |
| 4 水生生物調査結果..... | 資料-6 |
| 5 月別河川水質検査結果..... | 資料-9 |
| 6 河川水質検査結果 BOD 年平均値..... | 資料-27 |
| 7 地下水（井戸水）水質検査結果..... | 資料-34 |
| 8 湧水の水質検査結果..... | 資料-37 |
| 9 ダイオキシン類測定結果..... | 資料-39 |
| 10 一般地域騒音測定結果..... | 資料-42 |
| 11 北陸（長野）新幹線鉄道 騒音・振動調査結果..... | 資料-43 |
| 12 道路騒音測定結果..... | 資料-44 |
| 上田市環境基本条例..... | 資料-45 |

令和 2 年度 環境指標取組状況

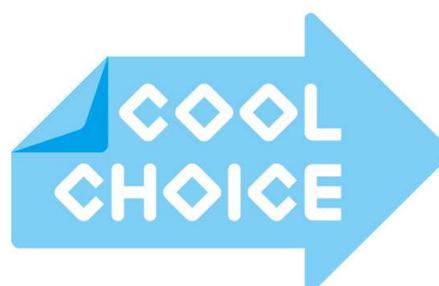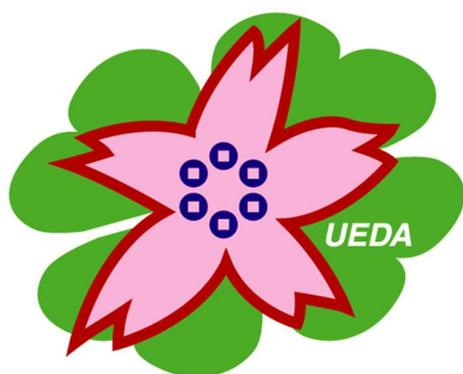

未来のために、いま選ぼう。

基本方針 I - 1

空気・音

きれいな空気とやさしい音空間の保全

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| I-1-01 | 道路騒音の 環境基準達成度 | 昼夜：100% 【7 地点】 | 昼夜：100% 【7 地点】 | すべての地点で基準値内の結果となりました。引き続き監視を行っていきます。 |
| I-1-02 | 別所線輸送人員 | 637 千人 | 1,200 千人 | 令和元年東日本台風災害及び新型コロナウイルス感染症の影響により減少しました。事業者と連携し引き続き利用促進に努めます。 |
| I-1-03 | 上田市街地循環バス ・オレンジバス利用者数 | 34,120 人 | 55,000 人 | 新型コロナウイルス感染症の影響により減少しました。事業者と連携し、引き続き、利用促進に努めます。 |
| I-1-04 | しなの鉄道市内 4 駅 乗降者数 | 3,933 千人 | 5,800 千人 | 新型コロナウイルス感染症の影響により減少しました。事業者と連携し、引き続き、利用促進に努めます。 |
| I-1-05 | レンタサイクルの利用者数 | 0 人 | 2,900 人 | 新型コロナウイルス感染症の影響によりレンタサイクルの運用を見合わせました。今後は、シェアサイクルの導入に向けた社会実験を開始予定です。 |
| I-1-06 | 大気汚染環境基準達成度 (二酸化窒素、浮遊 粒子状物質) | 100% | 100% | 大気中の二酸化窒素・浮遊粒子状物質の状況については、環境基準を超過した日が1日もなく、良好な結果でした。 |
| I-1-07 | 光化学オキシダント 環境基準達成状況 | 基準超過日数 39 日 | 低減 (2016 年度比) | 光化学オキシダントの測定は、県が上田合同庁舎屋上で連続して行っています。引き続き、安全な大気を確保するため、県と連携し監視を続けます。 |
| I-1-08 | 一般地域騒音 環境基準達成度 | 昼間：100% 夜間：91% 【11 地点】 | 昼夜：100% 【11 地点】 | 夜間の基準超過の地点が1箇所ありました。基準超過の原因としては、測定地点が道路からの騒音等の影響を受けやすい場所にあること等が考えられます。 |
| I-1-09* | 新幹線鉄道騒音の 環境基準達成度 | 25% 【4 定点】 上田地域 3 丸子地域 1 | 向上 (2016 年度比) | 基準超過地点の改善に向け、新幹線を運行している JR 東日本や路線工事を実施した鉄道運輸機構等と継続して協議し、要望していきます。 |

*：新幹線の減便等により、県による測定を1地点（踏入）行いませんでした。

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| I-1-01 | 昼夜：100% 【7 地点】 | 機器トラブルのため 測定未実施 | 昼間：86% 夜間：71% 【7 地点】 | 昼夜：100% 【7 地点】 |
| I-1-02 | 1,313 千人 | 1,280 千人 | 1,299 千人 | 1,116 千人 |
| I-1-03 | 50,718 人 | 48,466 人 | 52,603 人 | 47,406 人 |
| I-1-04 | 5,849 千人 | 5,874 千人 | 5,747 千人 | 5,393 千人 |
| I-1-05 | 4,135 人 | 2,770 人 | 2,372 人 | 1,956 人 |
| I-1-06 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I-1-07 | 基準超過日数 83 日 | 基準超過日数 61 日 | 基準超過日数 58 日 | 基準超過日数 56 日 |
| I-1-08 | 昼間：100% 夜間：100% 【11 地点】 | 機器トラブルのため 測定未実施 | 昼間：100% 夜間：91% 【11 地点】 | 昼間：100% 夜間：91% 【11 地点】 |
| I-1-09 | 20% 【5 定点】 | 66.7% 【3 定点】 機器トラブルのため 一部測定未実施。 | 60% 【5 定点】 | 40% 【5 定点】 |

基本方針 I - 2

水・土

きれいな水と安全な土壌環境の保全

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| I-2-01 | 下水道処理区域内普及率 (公共下水道及び農業集落排水) | 99.7% | 100% | 引き続き、未接続世帯への早期接続を促していきます。 |
| I-2-02 | 下水道水洗化率 (公共下水道及び農業集落排水) | 94.4% | 94.5% | 戸別訪問による水洗化促進を継続します。 |
| I-2-03 | 合併処理浄化槽設置整備事業実施基数 (累計) | 補助件数：14 基 (計 2,264 基) | 増加 (2016 年度比) | 今後も、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、補助金制度を周知しながら、整備事業を進めていきます。 |
| I-2-04 | 主要河川の BOD 環境基準達成度 | 100% 【35 地点】 | 100% 【35 地点】 | 引き続き、河川環境の監視を行っていきます。 |
| I-2-05 | 地下水環境基準達成度（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素） | 75.0% 【12 地点】 | 向上 (2016 年度比) | 引き続き、地下水環境の監視を行っていきます。 |
| I-2-06 | 地下水質低沸点有機塩素系化学物質の基準値達成度 | 100% 【12 地点】 | 100% 【12 地点】 | 引き続き、地下水環境の監視を行っていきます。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| I-2-01 | 97.3% | 97.1% | 99.7% | 99.7% |
| I-2-02 | 91.9% | 92.4% | 93.0% | 93.8% |
| I-2-03 | 2,201 基 | 2,217 基 | 2,234 基 | 2,250 基 |
| I-2-04 | 100% 【35 地点】 | 100% 【35 地点】 | 100% 【35 地点】 | 100% 【35 地点】 |
| I-2-05 | 75.0% 【12 地点】 | 75.0% 【12 地点】 | 83.3% 【12 地点】 | 66.7% 【12 地点】 |
| I-2-06 | 100% 【12 地点】 | 100% 【12 地点】 | 100% 【12 地点】 | 100% 【12 地点】 |

基本方針 I - 3

化学物質

有害化学物質による汚染の防止

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|--------------------|---|---|----------------------------------|
| I-3-01 | ダイオキシン類 環境基準達成率 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 | 引き続き、環境中のダイオキシン類の 監視を行っていきます。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---|---|---|---|
| I-3-01 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 | 100% 【大気 5 定点】 【河川 3 定点】 【土壌 3 定点】 【底質土 2 定点】 |

基本方針 II - 1

森・里山

森林と里山の保全

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| II-1-01 | 森林整備面積 (市有林・私有林間 伐実施面積) | 160.3 ha (累計 3,711 ha) | 平均 400 ha/年 (累計 5,237 ha) | 森林環境保全整備事業（県事業）を活用した森林整備を推進します。なお、市では事業推進のため、事業主体へ1/10 以内の嵩上げ補助を引き続き行います。 |
| II-1-02 | 樹種転換整備面積 (私有林) | 5.8 ha (累計 279 ha) | 平均 20 ha/年 (累計 352 ha) | 松くい激害地において、樹種転換事業による広葉樹林化を図ります。また、樹種転換事業の推進を図るため、事業未実施地区での事業説明会を開催します。 |
| II-1-03 | 松くい虫被害木の 処理量 | 2,182 m ³ | 平均 6,000 m ³ /年 | 被害拡大を防ぐため、効果的なエリア設定を行い、伐倒駆除を実施するとともに、予防対策として効果の高い樹幹注入剤の支給を推進します。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| II-1-01 | 159.5 ha (累計 3,145 ha) | 134.3 ha (累計 3,279 ha) | 119.5 ha (累計 3,399 ha) | 152.1 ha (累計 3,551 ha) |
| II-1-02 | 2.3 ha (累計 250 ha) | 5.6 ha (累計 256 ha) | 6.6 ha (累計 262 ha) | 11.1 ha (累計 273 ha) |
| II-1-03 | 6,227 m ³ | 5,446 m ³ | 4,696 m ³ | 3,551 m ³ |

基本方針Ⅱ－2

水辺

水辺環境の保全

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|-----------------|-------------------|---------------------|---|
| Ⅱ-2-01 | 農業用水路の多自然水路整備箇所 | 6箇所 | 6箇所 | 立会時に啓発活動を実施するとともに、取り組みやすくなるよう丁寧な説明に努めます。 |
| Ⅱ-2-02 | 多自然河川整備状況（累計） | 1,788 m | 1,800 m | 近年は地域の安全対策を最優先としているため、多自然型工法による河川整備は行っておりません。今後の具体的な整備予定箇所はありませんが、地域等の要請があり必要と判断された場合は実施していきます。 |
| Ⅱ-2-03 | 河川愛護団体数 | 95 団体 | 増加 (2016 年度比) | 今後も地域自治会と協力して実施していきます。 |
| Ⅱ-2-04 | 水生生物調査参加人数 | 4 人 | 増加 (2016 年度比) | 新型コロナウイルス感染症対策に留意しながら参加人数の増加に努めます。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| II-2-01 | 6 箇所 | 6 箇所 | 6 箇所 | 6 箇所 |
| II-2-02 | 1,788 m | 1,788 m | 1,788 m | 1,788 m |
| II-2-03 | 95 団体 | 94 団体 | 94 団体 | 95 団体 |
| II-2-04 | 32 人 | 34 人 | 35 人 | 35 人 |

基本方針Ⅱ－3

農

農地の保全

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| Ⅱ-3-01 | 認定農業者数 (各年度末) | 238 経営体 | 234 経営体 | 認定農業者制度の普及が進んでいます。青年等就農計画の認定期限が到来する方に対して、認定農業者制度を周知します。 |
| Ⅱ-3-02 | 荒廃農地再活用面積 (累計) | 2.5 ha (累計 76.0 ha) | 累計 100 ha | 遊休荒廃農地の解消に取り組む農業者等への支援を行います。 |
| Ⅱ-3-03 | 農地の担い手への集積率 (1ha以上の経営を行う農業経営体の経営耕地面積合計) | 65.9% (2015 農林業センサス) ¹ | 70.0% | 担い手への農地集積を促進するため、農地中間管理事業等を活用し、農地の流動化に取り組みます。 |
| Ⅱ-3-04 | 農業法人設立数（各年度末） | 44 経営体 | 50 経営体 | 集落営農の法人化への支援に取り組みます。 |

¹ 農林業センサスは5年に一度調査が実施される。最新の調査は2020年に実施されたが、当該結果が公表されていないため、2015年調査の結果を示した。

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| II-3-01 | 223 経営体 | 227 経営体 | 230 経営体 | 237 経営体 |
| II-3-02 | 4.2 ha (累計 68.7 ha) | 0.8 ha (累計 69.5 ha) | 2.5 ha (累計 72.0 ha) | 1.5 ha (累計 73.5 ha) |
| II-3-03 | 65.9% | 65.9% (2015 農林業センサス) | 65.9% (2015 農林業センサス) | 65.9% (2015 農林業センサス) |
| II-3-04 | 47 経営体 | 47 経営体 | 47 経営体 | 47 経営体 |

基本方針III - 1

ごみ

循環型社会の形成

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---|
| III-1-01 | ごみ減量化機器購入費補助事業補助基数 | 405 件 | 増加 (2016年度比) | 広報やホームページ、市内の販売店などを通じて周知・啓発を進め、今後も家庭から出る「生ごみ」の減量・再資源化を目指します。 |
| III-1-02 | 生ごみ堆肥化処理事業で処理した生ごみ量 (生ごみ堆肥化処理モデル事業関係) | 5.4 t | 増加 (2016年度比) | 市内の1保育園、6小中学校の調理くずの堆肥化を継続しました。引き続き、学校給食から排出される調理くずの適正分別の推進を図ります。 |
| III-1-03 | 一人当たりのごみ排出量 | 264 kg/年 | 261 kg/年 | 引き続き、資源物回収の促進、生ごみ減量化を目的としたごみ減量化機器の普及等に継続して取り組むとともに、様々な機会を捉えて、ごみの減量、適正処理について市民への周知、啓発に努めます。 |
| III-1-04 | エコストア認定数 | 20 店 | 増加 (2016年度比) | 上田市エコストア認定制度は開始から20年が経ち、認定基準となる取組は広く一般的なものとなっています。近年は店舗数も変化がなく、現在の基準による認定は令和2年度末をもって満了とします。 |
| III-1-05 | 「残さず食べよう！30・10運動」推進協力店登録数 | 30 件 | 50 件 | 新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、推進協力店の増加に努めます。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| III-1-01 | 328 件 | 337 件 | 280 件 | 259 件 |
| III-1-02 | 6.9 t | 6.8 t | 6.8 t | 6.3 t |
| III-1-03 | 280 kg/年 | 274 kg/年 | 273 kg/年 | 278 kg/年 |
| III-1-04 | 20 店 | 20 店 | 20 店 | 20 店 |
| III-1-05 | - | 10 件 | 21 件 | 31 件 |

基本方針Ⅲ－2

再生可能エネルギー

地球温暖化防止の推進

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Ⅲ-2-01 | 上田市関係機関からの温室効果ガス総排出量 | 17,740 t-CO ₂ | 削減 (2013 年度 ² 比) | 環境マネジメントシステムに基づき、省エネルギー等の取組を推進し、更なる排出量の削減に努めていきます。 |
| Ⅲ-2-02 | 公共施設における新エネルギー、省エネルギー施設等設置箇所数（累計） | 太陽光 33 箇所 小水力 1 箇所 (620.59 kW) | 増加 (2016 年度比) | 武石地域自治センター及び市役所本庁舎の改築に合わせて太陽光パネルを設置しました。引き続き、施設の新築・改修等に併せた設置を積極的に検討するとともに、既存施設についても、設置を検討していきます。 |
| Ⅲ-2-03 | 太陽光発電、太陽熱利用普及促進補助件数（累計） | 太陽光 242 件 太陽熱 11 件 (累計 6,304 件) | 増加 (2016 年度比) | 予算の範囲内において、引き続き補助を継続します。 |
| Ⅲ-2-04 | 一般家庭の太陽光発電設備最大出力（累計） | 26,691 kW | 増加 (2016 年度比) | 補助を継続し、設備設置を後押しします。 |

² 2013 年度実績：20,605 t-CO₂

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| III-2-01 | 21,280 t-CO ₂ ³ | 20,846 t-CO ₂ | 20,166 t-CO ₂ | 19,058 t-CO ₂ |
| III-2-02 | 太陽光 30 箇所 小水力 1 箇所 (510.59 kW) | 太陽光 31 箇所 小水力 1 箇所 (530.59 kW) | 太陽光 31 箇所 小水力 1 箇所 (530.59 kW) | 太陽光 31 箇所 小水力 1 箇所 (530.59 kW) |
| III-2-03 | 太陽光 264 件 太陽熱 10 件 (累計 5,196 件) | 太陽光 278 件 太陽熱 4 件 (累計 5,478 件) | 太陽光 277 件 太陽熱 23 件 (累計 5,778 件) | 太陽光 254 件 太陽熱 19 件 (累計 6,051 件) |
| III-2-04 | 21,541 kW | 22,504 kW | 24,007 kW | 25,366 kW |

³ エコオフィスうえだ第四次上田市役所地球温暖化防止実行計画に基づき、修正している。

基本方針Ⅲ－3

地域資源 地域資源の活用

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Ⅲ-3-01 | 雨水貯留槽補助 件数（累計） | 13件 （累計396件） | 460件 | 引き続き、雨水貯留槽について周知を図り、設置件数を増やします。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016年度) | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅲ-3-01 | 346件 | 17件 （累計363件） | 11件 （累計374件） | 9件 （累計383件） |

基本方針IV-1

文化

歴史遺産・文化遺産の保存と継承

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|---|
| IV-1-01 | 指定文化財デジタルアーカイブ化件数（累計） | 318件 | 増加 (2016年度比) | マルチメディア情報センターと連携し、引き続き文化財や資料のデジタル化を推進します。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016年度) | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| IV-1-01 | 313件 | 313件 | 313件 | 314件 |

基本方針Ⅳ－２

緑

緑地の保全と緑化の推進

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| IV-2-01 | 都市公園数 | 56箇所 | 56箇所 | 既存公園の維持・更新を行いつつ、公園の統合再編及び公園新設への財源を研究・検討します。 |
| IV-2-02 | 里山整備ボランティア | 3回 | 5回 | コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、実施回数が減少しました。里山整備を行うボランティアの補助を行い、活動しやすい環境整備の方法を検討します。 |
| IV-2-03 | 街路樹の植栽延長 (累計) | 15.8 km | 伸長 (2016年度比) | 市民から要望も踏まえ、樹種転換を提案しながら取り組みます。 |
| IV-2-04 | 生垣設置新設補助 延長（累計） | 4,033 m | 4,000 m | 引き続き、沿道の緑化景観形成への理解と制度の啓発に努めます。 |
| IV-2-05 | 花の種銀行登録者 数（累計） | 974人 | 増加 (2011年度比) | 花づくり愛好者を通じた登録者増に取り組みます。 |
| IV-2-06 | 自治会への花苗配布本数 | 132,900本/年 | 130,000本/年 | 花壇づくり団体の活動を引き続き支援します。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| IV-2-01 | 55 箇所 | 55 箇所 | 55 箇所 | 55 箇所 |
| IV-2-02 | 5 回 | 5 回 | 5 回 | 4 回 |
| IV-2-03 | 15.8 km | 15.9 km | 15.9 km | 15.8 km |
| IV-2-04 | 3,796 m | 3,839 m | 3,901 m | 3,948 m |
| IV-2-05 | 928 人 | 946 人 | 951 人 | 957 人 |
| IV-2-06 | 137,522 本 | 140,813 本 | 140,554 本 | 138,014 本 |

基本方針Ⅳ－3

景観・美化

地域景観の保全と環境美化の推進

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|---------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| IV-3-01 | 景観協定の締結数 | 7件 | 10件 | 現在の協定団体が継続発展するよう必要な支援を行います。 |
| IV-3-02 | 都市景観賞の表彰件数（累計） | 60件 | 60件 | 来年度実施の都市景観賞の募集に向け関係機関にあらかじめ周知を図ります。 |
| IV-3-03 | 景観ウォッチングの参加者数（累計） | 709人 | 780人 | 歴史的景観、自然豊かな景観などに焦点を当てた企画を検討します。 |
| IV-3-04 | 電線共同溝延長(市道の整備状況)(累計) | 2,720 m | 2,875 m | 電線共同溝及び市道改良工事を進めます。 |
| IV-3-05 | 環境美化に取り組む市民団体との協定数(アダプトシステム) | 24件 | 26件 | 沿道の環境美化活動の啓発を進めます。 |
| IV-3-06 | ごみゼロ運動の参加人数 ⁴ | 0人 (中止) | 増加 (2016年度比) | コロナウイルス感染症対策に取り組みつつ、参加人数の増加に努めます。 |

⁴ 各自治会から提出された実績報告をもとに算出

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| IV-3-01 | 7 件 | 7 件 | 7 件 | 7 件 |
| IV-3-02 | 52 件 | 56 件 | 56 件 | 60 件 |
| IV-3-03 | 585 人 | 615 人 | 657 人 | 693 人 |
| IV-3-04 | 2,620 m | 2,620 m | 2,620 m | 2,720 m |
| IV-3-05 | 23 件 | 24 件 | 24 件 | 24 件 |
| IV-3-06 | 16,800 人 | 15,598 人 | 14,079 人 | 14,804 人 |

V:環境教育と地域連携の推進

人

基本方針V-1

人

環境教育の推進

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020年度) | 中間目標(値) (2022年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| V-1-01 | 児童による田植えへの参加人数 | 953人 | 1,250人 | 小学校20校で事業を行いました。今後も継続して行う予定です。 |
| V-1-02 | 野外活動体験教室事業参加人数 | 49人 | 増加 (2016年度比) | 新型コロナウイルス感染症のため参加人数が減少しました。感染症対策として人数を制限しながら継続実施する予定です。 |
| V-1-03 | 自然観察インストラクター登録者数 | 13人 | 増加 (2016年度比) | 自然に関する知識を有し、自然解説を行うことができる方を「自然観察インストラクター」として県が登録し、県内各地の自然観察会などに派遣しています。 |
| V-1-04 | 自然保護レンジャー委嘱者数 | 10人 | 増加 (2016年度比) | 自然保護レンジャーは、自然公園などの自然保護や適正利用を進め、自然環境の保全に関する意識の高揚を図るため、活動しています。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| V-1-01 | 1,350 人 | 1,097 人 | 1,219 人 | 1,175 人 |
| V-1-02 | 143 人 | 316 人 | 74 人 | 152 人 |
| V-1-03 | 12 人 | 12 人 | 15 人 | 15 人 |
| V-1-04 | 11 人 | 11 人 | 8 人 | 10 人 |

基本方針 V - 2

地域

環境にやさしい地域づくり

環境指標（今年度）

| NO. | 指標項目 | 現状(値) (2020 年度) | 中間目標(値) (2022 年度) | 来年度の取組 今後の方針 等 |
|--------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| V-2-01 | まちづくり活動拠点設置数（累計） | 6 ヲ所 | 増加 (2016 年度比) | 今後も地域の各種市民団体などの情報交換、活動の場としてのまちづくり拠点施設を設置していきます。 |
| V-2-02 | エコ・ハウス来館者数 | 681 人 | 増加 (2016 年度比) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、来館者数が減少しました。誰もが気軽に立ち寄ってごみの減量や環境問題に関する情報交換ができる場所となるよう、引き続き取り組んで参ります。 |

環境指標（過年度）

| NO. | 計画策定時 (2016 年度) | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| V-2-01 | 4 ヲ所 | 5 ヲ所 | 5 ヲ所 | 6 ヲ所 |
| V-2-02 | 1,958 人 | 2,258 人 | 2,126 人 | 2,018 人 |


環境保全等に関する資料

1 上田市役所における温室効果ガス総排出量の推移

単位：t-CO₂

| 年度 | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| オフィス部門 (市長部局・ 教育委員会) | 10,192 | 10,603 | 10,999 | 11,814 | 11,558 | 11,180 | 10,460 | 10,036 |
| 上水道部門 | 3,127 | 3,077 | 2,548 | 2,539 | 2,504 | 2,384 | 2,335 | 2,070 |
| 下水道部門 | 7,285 | 6,618 | 6,953 | 6,927 | 6,783 | 6,603 | 6,262 | 5,634 |
| 合計 | 20,605 | 20,298 | 20,500 | 21,280 | 20,846 | 20,166 | 19,058 | 17,740 |

※小数点以下を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

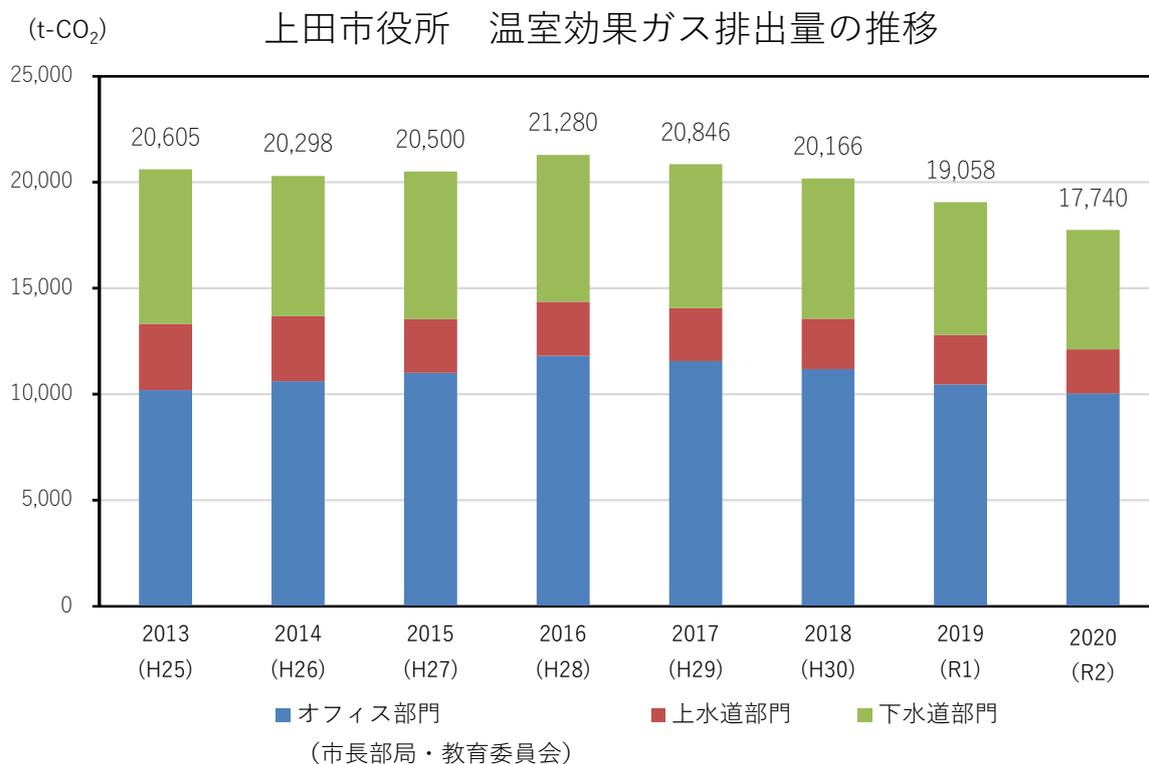

2 上田市新エネルギー活用施設設置費補助実績

上田市新エネルギー活用施設設置費補助件数

| 年度 | 種別 | 設置件数 (件) | | | | | 太陽光発電 最大出力合計 (kW) | 太陽熱システム 総面積合計 (㎡) |
|---------------------|-----|----------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | 上田 地域 | 丸子 地域 | 真田 地域 | 武石 地域 | 合計 | | |
| 2009 (H21) 以前 | 太陽光 | 686 | 159 | 34 | 24 | 903 | 3,634 | 3,096 |
| | 太陽熱 | 372 | 39 | 18 | 6 | 435 | | |
| 2010 (H22) | 太陽光 | 441 | 76 | 38 | 19 | 574 | 2,441 | 48.1 |
| | 太陽熱 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | | |
| 2011 (H23) | 太陽光 | 485 | 110 | 42 | 11 | 648 | 2,789 | 82.1 |
| | 太陽熱 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | | |
| 2012 (H24) | 太陽光 | 638 | 113 | 68 | 16 | 835 | 3,839 | 104.1 |
| | 太陽熱 | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | | |
| 2013 (H25) | 太陽光 | 560 | 106 | 49 | 12 | 727 | 3,379 | 110.4 |
| | 太陽熱 | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | | |
| 2014 (H26) | 太陽光 | 329 | 59 | 27 | 8 | 423 | 2,084 | 39.5 |
| | 太陽熱 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | | |
| 2015 (H27) | 太陽光 | 232 | 43 | 25 | 8 | 308 | 1,521 | 41.8 |
| | 太陽熱 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 2016 (H28) | 太陽光 | 205 | 28 | 26 | 5 | 264 | 1,346 | 59.2 |
| | 太陽熱 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | | |
| 2017 (H29) | 太陽光 | 217 | 39 | 17 | 5 | 278 | 1,471 | 18.6 |
| | 太陽熱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | | |
| 2018 (H30) | 太陽光 | 229 | 39 | 7 | 2 | 277 | 1,503 | 83.3 |
| | 太陽熱 | 17 | 4 | 1 | 1 | 23 | | |
| 2019 (R1) | 太陽光 | 219 | 27 | 7 | 1 | 254 | 1,360 | 71.9 |
| | 太陽熱 | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 | | |
| 2020 (R2) | 太陽光 | 199 | 24 | 16 | 3 | 242 | 1,325 | 48.9 |
| | 太陽熱 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | | |
| 累計 | 太陽光 | 4,440 | 823 | 356 | 114 | 5,733 | 26,691 | 3,804.0 |
| | 太陽熱 | 477 | 54 | 29 | 11 | 571 | | |

上田市新エネルギー活用施設設置費補助による CO₂ 削減効果

| 種別 | 最大出力または総面積 | CO ₂ 削減量 |
|-----------|------------|----------------------------|
| 太陽光発電システム | 26,691 kW | 11,052.6 t-CO ₂ |
| 太陽熱利用システム | 3,804 ㎡ | 509.7 t-CO ₂ |



※CO₂ 削減効果の算定方法(平成 21 年度上田市地域新エネルギービジョンより)

- ・ 太陽光発電システム：最大出力合計(kW) × 0.0003915(t-CO₂/kWh) × 1,057.7(kWh/kW・年)
- ・ 太陽熱利用システム：総面積合計(㎡) × 0.134(t-CO₂/㎡・年)

3 公害に関する苦情の推移

苦情受付件数別の年度推移

| 種類 年度 | 大気 | 水質 | 土壌 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 不法 投棄 | その他 | (空き地, 空き家) | 計 |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|----------|-----|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 2009 (H21) | 127 | 50 | 1 | 33 | 1 | 30 | 88 | 113 | (30) | 443 |
| 2010 (H22) | 94 | 39 | 2 | 37 | 0 | 44 | 115 | 119 | (44) | 450 |
| 2011 (H23) | 59 | 20 | 0 | 25 | 0 | 22 | 86 | 72 | (45) | 284 |
| 2012 (H24) | 58 | 33 | 0 | 17 | 0 | 14 | 71 | 37 | (42) | 230 |
| 2013 (H25) | 74 | 33 | 4 | 15 | 0 | 8 | 77 | 66 | (45) | 277 |
| 2014 (H26) | 74 | 20 | 4 | 12 | 0 | 12 | 53 | 58 | (37) | 233 |
| 2015 (H27) | 57 | 25 | 5 | 12 | 0 | 12 | 42 | 177 | (102) | 330 |
| 2016 (H28) | 71 | 39 | 3 | 17 | 0 | 13 | 31 | 177 | (73) | 351 |
| 2017 (H29) | 64 | 38 | 1 | 23 | 1 | 11 | 93 | 228 | (70) | 459 |
| 2018 (H30) | 38 | 31 | 1 | 10 | 0 | 10 | 55 | 163 | (55) | 308 |
| 2019 (R1) | 68 | 40 | 0 | 16 | 1 | 25 | 78 | 253 | (75) | 481 |
| 2020 (R2) | 104 | 26 | 3 | 22 | 0 | 36 | 111 | 258 | (40) | 560 |

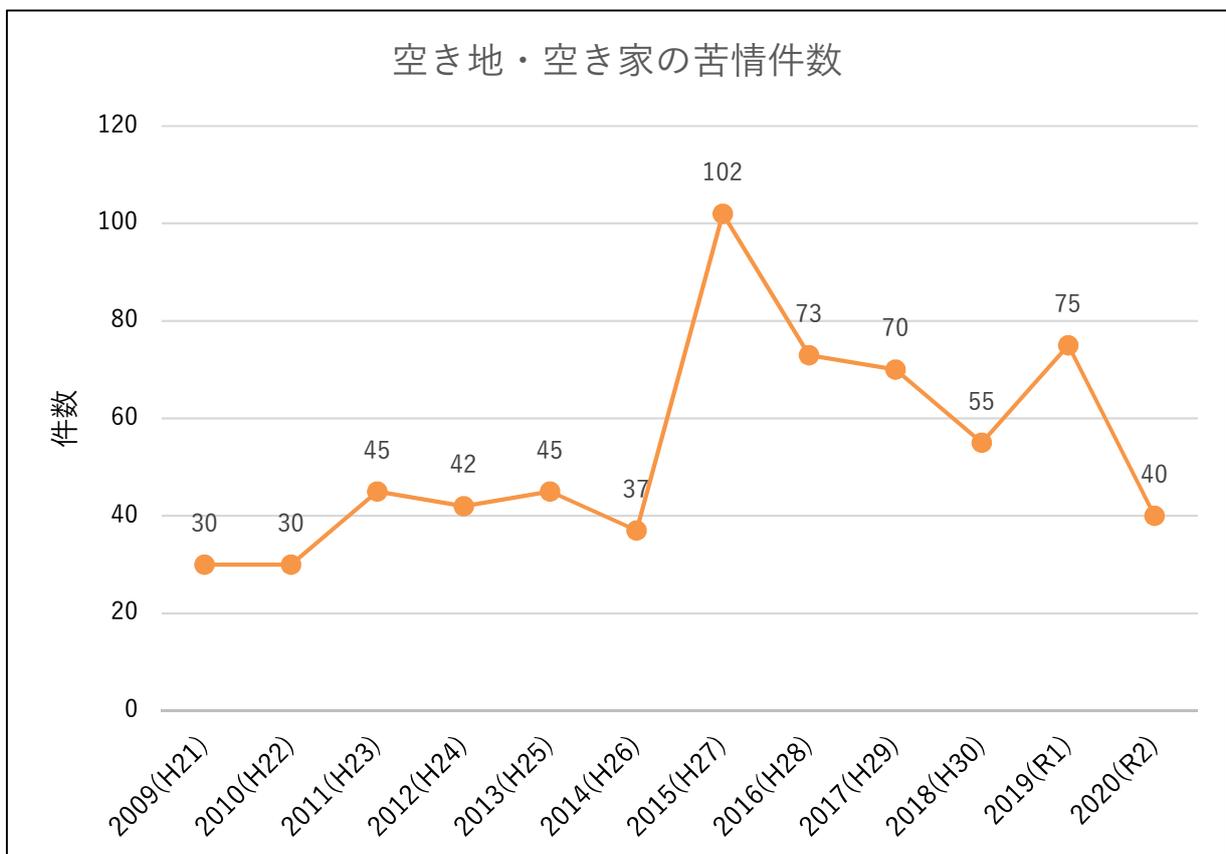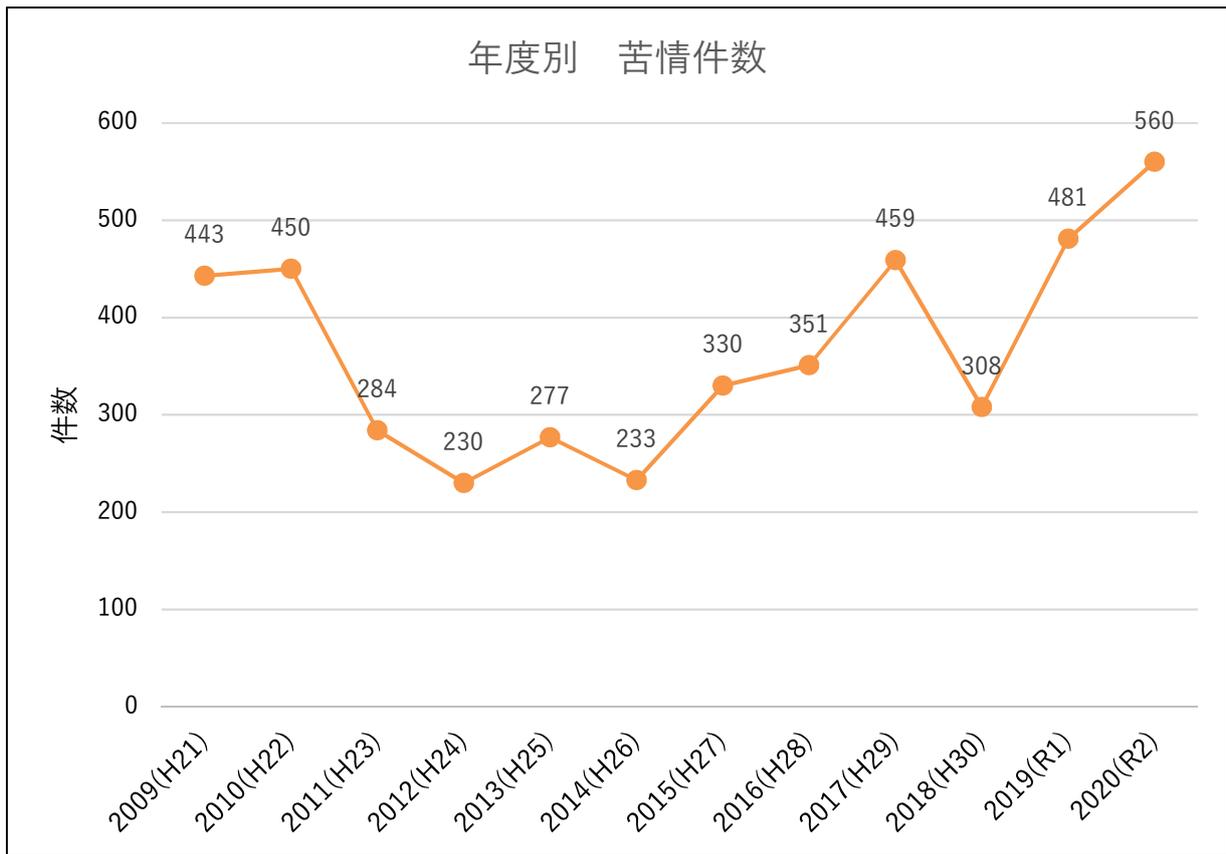

4 水生生物調査結果

河川に生息する水生生物には、きれいな水を好む種類やきたない水を好む種類があり、そこに生息している水生生物を調べれば、その河川の水質を判断することができます。例えば、カゲロウやサワガニなど、川底に住んでいる生きものは、水のきれいさの程度を反映したものとなっています。

水生生物調査では、全国各地に広く分布し、分類が容易で水質に係る指標性が高い 29 種の生物を指標とし、川原で水生生物を採集してそれらの種類や数量を調べ、地点ごとに「きれいな水」、「ややきれいな水」、「きたない水」、「とてもきたない水」の 4 区分の階級付けを行っています。

水生生物調査年度別結果一覧

| 河川名 | 地点番号 | 調査地点 | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|-----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 室賀川 | 1-1 | 猫地橋 | | | I | I | I |
| | 1-3 | 旧室賀小前 | I | | | | |
| | 1-5 | 三和橋 | | | | | |
| 浦野川 | 2-1 | 矢崎橋 | | | | | |
| | 2-1-1 | 永代橋 | I | I | I | I | I |
| | 2-2 | 柳原橋 | | | | | I |
| | 2-3 | 浦野川橋 | I | I | I | I | |
| | 2-4 | 対影橋 | I | I | I | I | |
| 湯川 | 3-1 | 源流 | | | | | |
| | 3-4 | 湯川橋 | I | | I | | I |
| 産川 | 4-1 | 源流 | | | | | |
| | 4-4-1 | 鎌倉橋 | | | | | |
| | 4-5 | 落合橋 | II | III | III | — | I |
| | 4-6 | 神畑橋 | | | | II | I |
| | 4-7 | 中村橋 | | | | | I |
| 千曲川 | 5-0-1 | 大屋橋 | I | | | | |
| | 5-1 | 小牧橋 | | | | | |
| | 5-4 | 古舟橋東 | | | | | |
| | 5-7 | 下塩尻 | | | | | I |

I…きれいな水 II…ややきれいな水 III…きたない水 IV…とてもきたない水
 — …調査時に指標となる水生生物が見つからなかった地点

| 河川名 | 地点番号 | 測定地点 | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
|------|------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 矢出沢川 | 6-1 | 金剛寺上流 | | | | | |
| | 6-4 | 川原柳橋 | | I | I | I | |
| | 6-6 | 神宮橋 | I | II | I | I | II |
| | 6-9 | 下屋敷橋※ | I | II | II | II | I |
| 蛭沢川 | 7-1 | 常田池北 | | | | | |
| | 7-2 | 東高校裏 | III | III | II | III | III |
| | 7-4 | 柳橋 | II | I | | | |
| | 7-6 | 緑橋 | II | II | | | |
| 神川 | 8-1 | 丸山橋 | | | | | |
| | 8-2 | 下郷橋 | | I | I | II | I |
| | 8-3 | 神川橋 | | | I | II | |
| 尾根川 | 9-1 | 源流 | | | | | |
| | 9-3 | 一本木橋 | I | II | III | II | II |
| 瀬沢川 | 10-1 | 長入 | | | | | |
| | 10-2 | 瀬沢橋 | | I | | I | |
| | 10-3 | 岩下1号橋 | | | | | |

I…きれいな水 II…ややきれいな水 III…きたない水 IV…とてもきたない水

— …調査時に指標となる水生生物が見つからなかった地点

※ 令和元年度まで川原田橋にて調査していたが、護岸工事に伴い、調査場所を川原田橋付近にある下屋敷橋に変更。

水の汚れの程度と指標生物

指標生物とは、水のきれいさの程度を判定するために用いられる生物のことです。全国水生生物では、下の表のとおり、水質をⅠ～Ⅳの4つの区分（水質階級）に分け、合計29種類の指標生物が階級ごとに定められています。

これらの指標生物の区分は、あくまで水質階級の判定のための区分であって、これらの生物が生息しているから、その水がきれい、きたないというわけではありません。たとえば、水質階級Ⅲの指標生物であるミズムシや水質階級Ⅳの指標生物であるセスジユスリカは、源流部のきれいな川から、都市部の汚れた川まで広く生息しています。また、水質階級Ⅱの指標生物であるゲンジボタルは、源流部のきれいな川から、家庭排水が流入する田園地帯の里川まで、広く生息しています。

| 水質階級 | 種類数 | 指標生物 |
|---------------------|------|--|
| 水質階級Ⅰ (きれいな水) | 10種類 | アミカ類、ナミウズムシ、カワゲラ類、サワガニ、ナガレトビケラ類、ヒラタカゲロウ類、ブユ類、ヘビトンボ、ヤマトビケラ類、ヨコエビ類 |
| 水質階級Ⅱ (ややきれいな水) | 8種類 | イシマキガイ、オオシマトビケラ、カワニナ類、ゲンジボタル、コオニヤンマ、コガタシマトビケラ類、ヒラタドロムシ類、ヤマトシジミ |
| 水質階級Ⅲ (きたない水) | 6種類 | イソコツブムシ類、タニシ類、ニホンドロソコエビ、シマイシビル、ミズカマキリ、ミズムシ |
| 水質階級Ⅳ (とてもきたない水) | 5種類 | アメリカザリガニ、エラミミズ、サカマキガイ、ユスリカ類、チョウバエ類 |

調査した川に多く見られた指標生物の種類によって、水質階級を判定します。判定された水質階級は、川の水のよごれの程度により4段階に分けられます。

参考 指標生物の例



出典：「川の生きものを調べよう」
環境省水・大気環境局
国土交通省河川局 編

5 月別河川水質検査結果

No.1 神川（川久保橋下流）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 水温 | °C | 6.1 | 15.9 | 16.9 | 15.7 | 19 | 16.8 | 10.7 | 2.5 | 3.6 | 2.0 | 4.1 | 4.6 | 9.8 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 40 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 4.9 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
| pH | - | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 127 | 139 | 163 | 117 | 187 | 147 | 149 | 142 | 150 | 150 | 150 | 139 | 147 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 9.3 | 11.6 | 11.3 | 13.2 | 11.3 | 11.1 | 10.2 |
| BOD | mg/l | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5未満 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5未満 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.8 |
| SS | mg/l | 4 | 10 | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 24 | 6 | 13 | 23 | 23 | 11.9 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 6.27 | - | - | - | - | - | 6.33 | - | - | - | - | 6.30 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.98 | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | 0.89 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 1.3 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.26 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | 0.24 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - | - | 790 |

No.2 神川（神川橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 水温 | °C | 7.5 | 19.2 | 20.9 | 17.4 | 22.5 | 19.0 | 13.0 | 5.4 | 4.0 | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 11.9 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 5.0 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 2.4 |
| pH | - | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 130 | 143 | 179 | 127 | 156 | 160 | 152 | 146 | 150 | 154 | 152 | 150 | 150 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 9.2 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 11.7 | 11.3 | 10.1 |
| BOD | mg/l | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5未満 | 1.0 | 0.6 | 0.5未満 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5未満 | 0.9 |
| SS | mg/l | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 22 | 1 | 12 | 17 | 20 | 10.1 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 7.4 | - | - | - | - | - | 6.76 | - | - | - | - | 7.08 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.01 | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | 0.92 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 1.3 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.15 | - | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | 0.21 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | 2400 |

No.3 矢出沢川（住吉橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 水温 | °C | 8.0 | 19.8 | 21.1 | 20.3 | 22.3 | 19.3 | 13.2 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 5.6 | 11.9 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| pH | - | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 8.1 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 190 | 163 | 199 | 194 | 196 | 190 | 186 | 177 | 170 | 185 | 192 | 190 | 186 |
| 溶存酸素 | mg/l | 12.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 11.3 | 12.1 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 10.3 |
| BOD | mg/l | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 |
| SS | mg/l | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6.5 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 11.63 | - | - | - | - | - | 10.85 | - | - | - | - | 11.24 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.92 | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | 0.88 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 1.2 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.24 | - | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | - | 0.21 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 1.6×10 ⁴ | - | - | - | - | 1.6×10 ⁴ |

No.4 矢出沢川（諏訪部橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 8.9 | 19.9 | 21.1 | 20.9 | 23.3 | 19.5 | 13.7 | 6.0 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 12.5 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| pH | - | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8.3 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 175 | 155 | 183 | 177 | 185 | 173 | 176 | 179 | 168 | 182 | 179 | 197 | 177 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 9.7 | 10.8 | 11.6 | 13.5 | 13.1 | 13.0 | 10.3 |
| BOD | mg/l | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| SS | mg/l | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4.9 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 10.68 | - | - | - | - | - | 11.33 | - | - | - | - | 11.01 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.97 | - | - | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - | 0.94 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 1.3 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.22 | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | 0.18 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | 2300 |

No.5 蛭沢川（緑橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 水温 | °C | 8.3 | 17.7 | 19.8 | 20.7 | 22.5 | 18.5 | 13.2 | 5.7 | 4.5 | 3.0 | 3.8 | 7.7 | 12.1 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| pH | - | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.2 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 137 | 136 | 170 | 142 | 162 | 156 | 161 | 160 | 171 | 176 | 193 | 186 | 163 |
| 溶存酸素 | mg/l | 12.3 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 8.0 | 8.3 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 10.7 |
| BOD | mg/l | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 0.5未満 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| SS | mg/l | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5.8 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 7.47 | - | - | - | - | - | 9.96 | - | - | - | - | 8.72 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 0.93 | - | - | - | - | 0.92 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 1.4 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | 0.12 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - | - | - | 7000 |

No.7 浦野川（永代橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水温 | °C | 13.9 | 22.8 | 29.5 | 23.4 | 29.8 | 22.8 | 17.0 | 9.2 | 5.0 | 6.3 | 6.1 | 12.0 | 16.5 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| pH | - | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.2 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 144 | 209 | 264 | 119 | 173 | 178 | 173 | 157 | 194 | 222 | 199 | 178 | 184 |
| 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 10.9 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 9.9 | 9.8 |
| BOD | mg/l | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| SS | mg/l | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1未満 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.3 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 12.34 | - | - | - | - | - | 6.25 | - | - | - | - | 9.30 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.72 | - | - | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | 0.56 |
| 全窒素 | mg/l | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 0.64 | - | - | - | - | 1.5 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.65 | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | 0.47 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | 700 |

No.8 浦野川 (対影橋)

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 14.8 | 21.0 | 27.5 | 24.2 | 28.5 | 22.7 | 17.4 | 9.4 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 12.3 | 16.3 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| pH | - | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.8 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 189 | 246 | 234 | 148 | 199 | 197 | 188 | 186 | 212 | 235 | 216 | 189 | 203 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.5 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 7.0 | 8.7 | 10.0 | 11.1 | 13.4 | 12.4 | 12.1 | 10.6 | 10.2 |
| BOD | mg/l | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| SS | mg/l | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1未満 | 2 | 4 | 3 | 5.0 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 18.91 | - | - | - | - | - | 11.49 | - | - | - | - | 15.20 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.94 | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.72 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - | 1.2 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.35 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | 490 |

No.9 室賀川 (永代橋)

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|-------|----|-----|-------|-----|----|------|----|-------|
| 水温 | °C | | 20.8 | | | 25.5 | | | 8.5 | | | 3.9 | | 14.7 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.08 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.07 | | 0.09 |
| pH | - | | 8.4 | | | 8.0 | | | 8.2 | | | 8.6 | | 8.3 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 287 | | | 233 | | | 238 | | | 216 | | 244 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9 | | | 7.2 | | | 9.7 | | | 12.3 | | 9.6 |
| BOD | mg/l | | 1.9 | | | 0.5未満 | | | 0.6 | | | 0.7 | | 0.9 |
| SS | mg/l | | 4 | | | 3 | | | 1未満 | | | 1未満 | | 2.3 |
| 塩素イオン | mg/l | | 32.74 | | | - | | | 26.63 | | | - | | 29.69 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.54 | | | - | | | 0.46 | | | - | | 0.50 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.8 | | | - | | | 0.66 | | | - | | 1.23 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.74 | | | - | | | 0.30 | | | - | | 0.52 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 1300 | | | - | | 1300 |

No.10 産川（西村橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 14.6 | 21.0 | 25.8 | 24.7 | 27.8 | 21.1 | 17.6 | 10.8 | 5.9 | 7.3 | 6.2 | 12.9 | 16.3 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| pH | - | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 198 | 246 | 211 | 176 | 202 | 193 | 215 | 253 | 253 | 262 | 256 | 236 | 225 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.8 | 10.1 | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 8.8 | 11 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 14.5 | 11.9 | 10.9 |
| BOD | mg/l | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.7 |
| SS | mg/l | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5.8 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 19.76 | - | - | - | - | - | 17.02 | - | - | - | - | 18.39 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.08 | - | - | - | - | - | 1.90 | - | - | - | - | 1.49 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.1 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.48 | - | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | 0.53 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | 1700 |

No.11 産川（みどり橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 14.7 | 21.1 | 26.1 | 25.1 | 27.8 | 21.8 | 17.5 | 10.1 | 5.8 | 7.0 | 6.1 | 12.9 | 16.3 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| pH | - | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.0 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 206 | 239 | 218 | 185 | 201 | 199 | 225 | 247 | 251 | 265 | 261 | 250 | 229 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 9.4 | 8.3 | 9.0 | 7.1 | 8.3 | 10.1 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 10.4 |
| BOD | mg/l | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| SS | mg/l | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5.9 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 25.22 | - | - | - | - | - | 16.87 | - | - | - | - | 21.05 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.03 | - | - | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | 1.17 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.0 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | 0.45 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | 2400 |

No.12 湯川 (湯川橋)

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|------|----|-----|------|-----|----|------|----|-------|
| 水温 | °C | | 21 | | | 27.8 | | | 8.4 | | | 4.6 | | 15.5 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.06 | | | 0.2 | | | 0.07 | | | 0.1 | | 0.1 |
| pH | - | | 8.8 | | | 8.0 | | | 8.6 | | | 8.6 | | 8.5 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 304 | | | 207 | | | 320 | | | 305 | | 284 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 10.3 | | | 7.3 | | | 12.4 | | | 14.4 | | 11.1 |
| BOD | mg/l | | 2.8 | | | 1.3 | | | 1.9 | | | 1.7 | | 1.9 |
| SS | mg/l | | 7 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | 4.3 |
| 塩素イオン | mg/l | | 27.38 | | | - | | | 22.7 | | | - | | 25.04 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 1.03 | | | - | | | 0.98 | | | - | | 1.01 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.8 | | | - | | | 1.5 | | | - | | 1.7 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.72 | | | - | | | 0.7 | | | - | | 0.71 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 2800 | | | - | | 2800 |

No.13 瀬沢川 (岩下一号橋)

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|------|----|-----|---------------------|-----|----|------|----|---------------------|
| 水温 | °C | | 14.4 | | | 24.2 | | | 6.0 | | | 1.2 | | 11.5 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.06 | | | 0.2 | | 0.17 |
| pH | - | | 8.1 | | | 8.6 | | | 8.1 | | | 7.8 | | 8.2 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 154 | | | 161 | | | 170 | | | 160 | | 161 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.7 | | | 8.3 | | | 11.3 | | | 14.6 | | 11.0 |
| BOD | mg/l | | 1.5 | | | 1.4 | | | 0.6 | | | 0.6 | | 1.0 |
| SS | mg/l | | 5 | | | 10 | | | 4 | | | 9 | | 7.0 |
| 塩素イオン | mg/l | | 10.82 | | | - | | | 8.47 | | | - | | 9.65 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 1.25 | | | - | | | 1.04 | | | - | | 1.15 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.8 | | | - | | | 1.4 | | | - | | 1.6 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.26 | | | - | | | 0.28 | | | - | | 0.27 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 1.3×10 ⁴ | | | - | | 1.3×10 ⁴ |

No.14 常田川（上堀グラウンド）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 19.3 | | | | | | 6.5 | | | | | 12.9 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.2 | | | | | | 0.08 | | | | | 0.14 |
| pH | - | | 8.5 | | | | | | 7.8 | | | | | 8.2 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 280 | | | | | | 258 | | | | | 269 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 8.7 | | | | | | 10.8 | | | | | 9.8 |
| BOD | mg/l | | 3.4 | | | | | | 0.5未満 | | | | | 2.0 |
| SS | mg/l | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 4.5 |
| 塩素イオン | mg/l | | 27.38 | | | | | | 16.27 | | | | | 21.83 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 1.15 | | | | | | 1.27 | | | | | 1.21 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.4 | | | | | | 1.8 | | | | | 1.6 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.43 | | | | | | 0.14 | | | | | 0.29 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 1100 | | | | | 1100 |

No.15 千曲川（大屋橋下流）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 8.8 | 15.4 | 20.3 | 18.2 | 19.5 | 17.9 | 13.1 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 2.4 | 8.3 | 11.4 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| pH | - | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 167 | 169 | 198 | 128 | 187 | 192 | 197 | 186 | 198 | 208 | 208 | 206 | 187 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11 | 9.8 | 9.1 | 9 | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 10.4 |
| BOD | mg/l | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| SS | mg/l | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 7.7 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 10.76 | - | - | - | - | - | 10.79 | - | - | - | - | 10.78 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.28 | - | - | - | - | - | 1.29 | - | - | - | - | 1.29 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | 1.9 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.16 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | 540 |

No.17 千曲川（下半過）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 水温 | °C | 11.3 | 17.6 | 24.4 | 20.5 | 24.5 | 20 | 14.9 | 7.6 | 5.0 | 6.6 | 4.0 | 9.9 | 13.9 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| pH | - | 8 | 9 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 166 | 175 | 194 | 122 | 182 | 187 | 178 | 178 | 190 | 203 | 207 | 198 | 182 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11.6 | 10.2 | 8.7 | 8.5 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 10.4 | 10.2 |
| BOD | mg/l | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| SS | mg/l | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 13 | 8.0 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 11.42 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | - | 11.29 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.09 | - | - | - | - | - | 1.09 | - | - | - | - | 1.09 |
| 全窒素 | mg/l | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | 1.7 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.16 | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - | - | 0.16 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | - | - | - | - | 5400 |

No.21 依田川（東郷橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 水温 | °C | 11.3 | 17 | 22.3 | 17.8 | 21.9 | 19.2 | 15.0 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | 3.8 | 8.2 | 12.9 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 9.6 | 8.1 | 6.8 | 21.8 | 7.2 | 9.2 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 6.2 | 7.8 | 8.3 | 9.1 |
| pH | - | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 8.1 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 92 | 120 | 123 | 75 | 103 | 109 | 108 | 96 | 102 | 121 | 128 | 114 | 108 |
| 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 9.9 |
| BOD | mg/l | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| SS | mg/l | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3.3 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 9.09 | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | 7.00 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - | 0.41 |
| 全窒素 | mg/l | - | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | 0.57 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.07 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | 1100 |

No.22 依田川（腰越浄水場取水口付近）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|-----|-------|-----|----|-------|----|------|
| 水温 | °C | | 15.7 | | | 19.6 | | | 6 | | | 2.8 | | 11.0 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 6.2 | | | 6.7 | | | 5.8 | | | 4.5 | | 5.8 |
| pH | - | | 8.1 | | | 7.8 | | | 7.8 | | | 7.6 | | 7.8 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 84 | | | 75 | | | 70 | | | 82 | | 78 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9 | | | 8.4 | | | 11.1 | | | 11.9 | | 10.1 |
| BOD | mg/l | | 0.8 | | | 0.5 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | 0.6 |
| SS | mg/l | | 6 | | | 2 | | | 1未満 | | | 2 | | 2.8 |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.94 | | | - | | | 2.82 | | | - | | 3.38 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.62 | | | - | | | 0.35 | | | - | | 0.49 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.66 | | | - | | | 0.46 | | | - | | 0.56 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.1 | | | - | | | 0.05 | | | - | | 0.08 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 170 | | | - | | 170 |

No.23 内村川（内村橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 水温 | °C | 10.6 | 17.9 | 23.4 | 20.3 | 25.8 | 21.4 | 16.1 | 6 | 5.4 | 3.4 | 0.9 | 7.7 | 13.2 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| pH | - | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 8 | 8.2 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 168 | 196 | 250 | 134 | 205 | 226 | 229 | 208 | 235 | 305 | 231 | 210 | 216 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.3 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9.1 | 11.8 | 12 | 12.6 | 12.7 | 10.9 | 10.1 |
| BOD | mg/l | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 0.7 |
| SS | mg/l | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1未満 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3.0 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 14.17 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.75 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | 0.39 |
| 全窒素 | mg/l | - | 0.65 | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | - | - | 0.53 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.09 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |

No.24 塩川沢川（松葉橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|-----|------|-----|----|-------|----|------|
| 水温 | °C | | 15.2 | | | 21.2 | | | 2.8 | | | 0 | | 9.8 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.07 | | | 0.09 | | | 0.08 | | | 0.05 | | 0.07 |
| pH | - | | 8.2 | | | 7.9 | | | 7.9 | | | 8 | | 8.0 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 139 | | | 135 | | | 138 | | | 198 | | 153 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 10.1 | | | 7.7 | | | 11.8 | | | 13.9 | | 10.9 |
| BOD | mg/l | | 1.2 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.5未満 | | 0.7 |
| SS | mg/l | | 1 | | | 3 | | | 1未満 | | | 2 | | 1.8 |
| 塩素イオン | mg/l | | 8.24 | | | - | | | 7.45 | | | - | | 7.85 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.53 | | | - | | | 0.65 | | | - | | 0.59 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.86 | | | - | | | 0.94 | | | - | | 0.90 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.23 | | | - | | | 0.26 | | | - | | 0.25 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 1100 | | | - | | 1100 |

No.31 神川（四日市橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|-----|------|-----|----|------|----|------|
| 水温 | °C | | 11.8 | | | 16.2 | | | 2.6 | | | 4.0 | | 8.7 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 25 | | 44 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 1.2 | | | 1.1 | | | 1.5 | | | 1.6 | | 1.4 |
| pH | - | | 7.8 | | | 8.0 | | | 7.9 | | | 7.8 | | 7.9 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 122 | | | 134 | | | 134 | | | 160 | | 138 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.5 | | | 8.4 | | | 12.3 | | | 11.4 | | 10.4 |
| BOD | mg/l | | 2.1 | | | 1.0 | | | 0.7 | | | 0.7 | | 1.1 |
| SS | mg/l | | 3 | | | 6 | | | 16 | | | 40 | | 16.3 |
| 塩素イオン | mg/l | | 5.17 | | | - | | | 4.98 | | | - | | 5.08 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 1.04 | | | - | | | 0.71 | | | - | | 0.88 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.5 | | | - | | | 1.0 | | | - | | 1.2 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.06 | | | - | | | 0.11 | | | - | | 0.09 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 240 | | | - | | 240 |

No.32 神川（土合橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 水温 | °C | 4.9 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 12.5 | 9.3 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 7.6 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 16 | 26 | 45 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |
| pH | - | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 101 | 87 | 91 | 88 | 87 | 87 | 89 | 107 | 101 | 103 | 132 | 169 | 104 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 10 | 9.5 | 11 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 10.3 |
| BOD | mg/l | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5未満 | 0.6 |
| SS | mg/l | 1 | 1未満 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 2 | 13 | 70 | 44 | 13.7 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 4.85 | - | - | - | - | - | 5.16 | - | - | - | - | 5.01 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.23 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 0.77 |
| 全窒素 | mg/l | - | 0.68 | - | - | - | - | - | 1.70 | - | - | - | - | 1.19 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | 0.12 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 |

No.33 傍陽川（根小屋橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 水温 | °C | 6.1 | 17 | 17.9 | 15.5 | 20.3 | 18.8 | 12.5 | 5.9 | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 10.5 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| pH | - | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 82 | 106 | 125 | 87 | 86 | 129 | 129 | 127 | 128 | 138 | 151 | 96 | 115 |
| 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 8.6 | 8.5 | 9 | 7.8 | 7.7 | 9.2 | 10.9 | 11.3 | 12.5 | 13.4 | 11.7 | 10.2 |
| BOD | mg/l | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 |
| SS | mg/l | 1未満 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1未満 | 1 | 1 | 4 | 2.4 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 4.57 | - | - | - | - | - | 4.94 | - | - | - | - | 4.76 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 0.72 | - | - | - | - | - | 0.52 | - | - | - | - | 0.62 |
| 全窒素 | mg/l | - | 0.89 | - | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | 0.82 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.12 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.08 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | 240 |

No.34 洗馬川（早稲田橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|-----|-------|-----|----|------|----|------|
| 水温 | °C | | 16.5 | | | 19.8 | | | 5.2 | | | 1.1 | | 10.7 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | 0.1 |
| pH | - | | 7.5 | | | 7.6 | | | 7.5 | | | 7.9 | | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 105 | | | 114 | | | 192 | | | 123 | | 134 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 8.6 | | | 8.7 | | | 10.7 | | | 13.0 | | 10.3 |
| BOD | mg/l | | 1 | | | 0.7 | | | 0.5未満 | | | 0.7 | | 0.7 |
| SS | mg/l | | 1 | | | 2 | | | 1未満 | | | 1 | | 1 |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.75 | | | - | | | 3.48 | | | - | | 3.62 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.83 | | | - | | | 0.62 | | | - | | 0.73 |
| 全窒素 | mg/l | | 1 | | | - | | | 0.88 | | | - | | 0.94 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.23 | | | - | | | 0.11 | | | - | | 0.17 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 790 | | | - | | 790 |

No.35 沼入沢（傍陽川合流前）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 12.2 | | | | | | 5.8 | | | | | 9.0 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.05 | | | | | | 0.03 | | | | | 0.04 |
| pH | - | | 7.6 | | | | | | 7.5 | | | | | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 121 | | | | | | 190 | | | | | 156 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.5 | | | | | | 10.2 | | | | | 9.9 |
| BOD | mg/l | | 0.8 | | | | | | 0.5 | | | | | 0.7 |
| SS | mg/l | | 1 | | | | | | 1未満 | | | | | 1.0 |
| 塩素イオン | mg/l | | 14.65 | | | | | | 18.45 | | | | | 16.55 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.38 | | | | | | 0.54 | | | | | 0.46 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.88 | | | | | | 1.4 | | | | | 1.14 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.08 | | | | | | 0.08 | | | | | 0.08 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 330 | | | | | 330 |

No.36 角間川（角間一号橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|-----|-------|-----|----|------|----|------|
| 水温 | °C | | 12.3 | | | 15.9 | | | 2.9 | | | 0.0 | | 7.8 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | 0.2 |
| pH | - | | 8.3 | | | 8.2 | | | 8.1 | | | 8.3 | | 8.2 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 90 | | | 224 | | | 264 | | | 303 | | 220 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.2 | | | 8.1 | | | 10.7 | | | 13.4 | | 10.4 |
| BOD | mg/l | | 1.0 | | | 0.7 | | | 0.5未満 | | | 0.6 | | 0.7 |
| SS | mg/l | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 8 | | 3.8 |
| 塩素イオン | mg/l | | 4.25 | | | - | | | 4.68 | | | - | | 4.47 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.22 | | | - | | | 0.22 | | | - | | 0.22 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.51 | | | - | | | 0.29 | | | - | | 0.40 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.08 | | | - | | | 0.04 | | | - | | 0.06 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 170 | | | - | | 170 |

No.37 渋沢川（土合橋付近）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|----|----|-----|------|-----|----|----|----|------|
| 水温 | °C | | 11.9 | | | | | | 3.4 | | | | | 7.7 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.4 | | | | | | 0.7 | | | | | 0.6 |
| pH | - | | 8.3 | | | | | | 7.9 | | | | | 8.1 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 92 | | | | | | 321 | | | | | 207 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.0 | | | | | | 10.9 | | | | | 10.0 |
| BOD | mg/l | | 0.8 | | | | | | 0.8 | | | | | 0.8 |
| SS | mg/l | | 5 | | | | | | 2 | | | | | 3.5 |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.52 | | | | | | 2.81 | | | | | 3.17 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.27 | | | | | | 0.19 | | | | | 0.23 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.43 | | | | | | 0.37 | | | | | 0.40 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.11 | | | | | | 0.07 | | | | | 0.09 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 540 | | | | | 540 |

No.38 大明神沢（新大明神橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 7.5 | | | | | | 1.1 | | | | | 4.3 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | | | | 0.05 | | | | | 0.08 |
| pH | - | | 6.2 | | | | | | 7.4 | | | | | 6.8 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 68 | | | | | | 70 | | | | | 69 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 10.3 | | | | | | 10.7 | | | | | 10.5 |
| BOD | mg/l | | 0.5 | | | | | | 0.5未満 | | | | | 0.5未満 |
| SS | mg/l | | 1 | | | | | | 1未満 | | | | | 1未満 |
| 塩素イオン | mg/l | | 0.98 | | | | | | 1.05 | | | | | 1.02 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.11 | | | | | | 0.07 | | | | | 0.09 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.21 | | | | | | 0.16 | | | | | 0.19 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.04 | | | | | | 0.02 | | | | | 0.03 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 22 | | | | | 22 |

No.39 神川（自然公園付近）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 10.5 | | | | | | 0.4 | | | | | 5.5 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | | | | 0.07 | | | | | 0.09 |
| pH | - | | 7.1 | | | | | | 7.1 | | | | | 7.1 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 151 | | | | | | 210 | | | | | 181 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.6 | | | | | | 9.6 | | | | | 9.6 |
| BOD | mg/l | | 1.1 | | | | | | 0.5 | | | | | 0.8 |
| SS | mg/l | | 5 | | | | | | 1 | | | | | 3 |
| 塩素イオン | mg/l | | 12.28 | | | | | | 18.96 | | | | | 15.62 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 3.83 | | | | | | 3.22 | | | | | 3.53 |
| 全窒素 | mg/l | | 4.1 | | | | | | 3.7 | | | | | 3.9 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.1 | | | | | | 0.07 | | | | | 0.09 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 490 | | | | | 490 |

No.40 大沢川（本原小付近）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|------|
| 水温 | °C | | 15.6 | | | | | | 4.0 | | | | | 9.8 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.02 | | | | | | 0.06 | | | | | 0.04 |
| pH | - | | 7.9 | | | | | | 7.6 | | | | | 7.8 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 104 | | | | | | 104 | | | | | 104 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 8.8 | | | | | | 11 | | | | | 9.9 |
| BOD | mg/l | | 1.0 | | | | | | 0.5未満 | | | | | 0.8 |
| SS | mg/l | | 8 | | | | | | 3 | | | | | 5.5 |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.17 | | | | | | 2.78 | | | | | 2.98 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.58 | | | | | | 0.37 | | | | | 0.48 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.60 | | | | | | 0.49 | | | | | 0.55 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.14 | | | | | | 0.08 | | | | | 0.11 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 1400 | | | | | 1400 |

No.41 武石川（武石橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 水温 | °C | 8.9 | 14.5 | 17.5 | 16.5 | 21.0 | 17.9 | 14.5 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 2.6 | 7.2 | 11.3 |
| 透視度 | 度 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| pH | - | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | 80 | 106 | 101 | 59 | 78 | 92 | 88 | 77 | 82 | 86 | 94 | 84 | 86 |
| 溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 10.8 | 10.6 | 12.5 | 11.7 | 10.3 | 9.7 |
| BOD | mg/l | 0.5未満 | 1.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 |
| SS | mg/l | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 3 | 3.5 |
| 塩素イオン | mg/l | - | 5.57 | - | - | - | - | - | 2.63 | - | - | - | - | 4.10 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | - | 2.11 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | 1.29 |
| 全窒素 | mg/l | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 1.59 |
| りん酸イオン | mg/l | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.12 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 230 |

No.42 小沢根川（土坂橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|-------|----|-----|-------|-----|----|-------|----|-------|
| 水温 | °C | | 13.9 | | | 16.8 | | | 8.2 | | | 7.4 | | 11.6 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.08 | | 0.1 |
| pH | - | | 7.6 | | | 7.6 | | | 7.7 | | | 7.6 | | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 77 | | | 80 | | | 80 | | | 97 | | 84 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 8.9 | | | 7.4 | | | 9.7 | | | 10.4 | | 9.1 |
| BOD | mg/l | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | 0.5未満 |
| SS | mg/l | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1未満 | | 1未満 |
| 塩素イオン | mg/l | | 2.13 | | | - | | | 1.72 | | | - | | 1.93 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.29 | | | - | | | 0.19 | | | - | | 0.24 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.30 | | | - | | | 0.27 | | | - | | 0.29 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.05 | | | - | | | 0.04 | | | - | | 0.05 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 78 | | | - | | 78 |

No.43 余里川（保代橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 12.5 | | | | | | 5.4 | | | | | 9.0 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 |
| pH | - | | 7.6 | | | | | | 7.6 | | | | | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 59 | | | | | | 58 | | | | | 59 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9 | | | | | | 10.7 | | | | | 9.9 |
| BOD | mg/l | | 0.5未満 | | | | | | 0.5未満 | | | | | 0.5未満 |
| SS | mg/l | | 1未満 | | | | | | 1未満 | | | | | 1未満 |
| 塩素イオン | mg/l | | 1.11 | | | | | | 0.78 | | | | | 0.95 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.47 | | | | | | 0.38 | | | | | 0.43 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.5 | | | | | | 0.49 | | | | | 0.50 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.07 | | | | | | 0.04 | | | | | 0.06 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 130 | | | | | 130 |

No.44 権兵衛川（沖見橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|----|-------|
| 水温 | °C | | 16.9 | | | | | | 6.3 | | | | | 11.6 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | | | | 50以上 | | | | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.09 | | | | | | 0.1 | | | | | 0.10 |
| pH | - | | 7.6 | | | | | | 7.6 | | | | | 7.6 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 101 | | | | | | 69 | | | | | 85 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.4 | | | | | | 10.7 | | | | | 10.1 |
| BOD | mg/l | | 0.5未満 | | | | | | 0.5未満 | | | | | 0.5未満 |
| SS | mg/l | | 5 | | | | | | 1未満 | | | | | 3.0 |
| 塩素イオン | mg/l | | 7.55 | | | | | | 2.79 | | | | | 5.17 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 1.59 | | | | | | 0.45 | | | | | 1.02 |
| 全窒素 | mg/l | | 1.9 | | | | | | 0.6 | | | | | 1.3 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.15 | | | | | | 0.03 | | | | | 0.09 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | | | | 1300 | | | | | 1300 |

No.45 横沢川（築地橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|-------|----|-----|-------|-----|----|-------|----|-------|
| 水温 | °C | | 10.4 | | | 13.5 | | | 3.3 | | | 0 | | 6.8 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.04 | | 0.1 |
| pH | - | | 7.6 | | | 7.5 | | | 7.5 | | | 7.3 | | 7.5 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 43 | | | 42 | | | 42 | | | 77 | | 51 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 9.00 | | | 8.5 | | | 11.0 | | | 13.8 | | 10.6 |
| BOD | mg/l | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | 0.5未満 |
| SS | mg/l | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1 | | 1未満 |
| 塩素イオン | mg/l | | 0.6 | | | - | | | 0.39 | | | - | | 0.50 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.29 | | | - | | | 0.2 | | | - | | 0.25 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.3 | | | - | | | 0.25 | | | - | | 0.28 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.04 | | | - | | | 0.02 | | | - | | 0.03 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 23 | | | - | | 23 |

No.46 茂沢川（二本木橋）

| 検査項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
|-------------------|-------------------|----|-------|----|----|-------|----|-----|-------|-----|----|------|----|------|
| 水温 | °C | | 14.0 | | | 17.7 | | | 4.6 | | | 1.8 | | 9.5 |
| 透視度 | 度 | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | | 50以上 | | 50以上 |
| 流量 | m ³ /秒 | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.08 | | 0.1 |
| pH | - | | 7.2 | | | 7.2 | | | 7.3 | | | 7.4 | | 7.3 |
| 電気伝導率 | μS/cm | | 74 | | | 71 | | | 70 | | | 47 | | 66 |
| 溶存酸素 | mg/l | | 8.9 | | | 7.9 | | | 11.4 | | | 12.6 | | 10.2 |
| BOD | mg/l | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 1.1 | | 0.7 |
| SS | mg/l | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1未満 | | | 1 | | 1未満 |
| 塩素イオン | mg/l | | 0.90 | | | - | | | 0.54 | | | - | | 0.72 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.26 | | | - | | | 0.20 | | | - | | 0.23 |
| 全窒素 | mg/l | | 0.35 | | | - | | | 0.27 | | | - | | 0.31 |
| りん酸イオン | mg/l | | 0.03 | | | - | | | 0.02 | | | - | | 0.03 |
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | | - | | | - | | | 94 | | | - | | 94 |

6 河川水質検査結果 BOD 年平均値

上田地域

(単位：mg/l)

| 地域 | 上田 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|---------|-------|-----|
| | 神川 | | 矢出沢川 | | 蛭沢川 | 浦野川 | | 室賀川 | 産川 | | 湯川 | 瀬沢川 | 常田川 | 千曲川 | |
| 河川名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 採水場所 | 川久保橋 | 神川橋 | 住吉橋 | 諏訪部橋 | 緑橋 | 永代橋 | 対影橋 | 永代橋 | 西村橋 | みどり橋 | 湯川橋 | 岩下1号橋 | 上堀グラウンド | 大屋橋下流 | 下半過 |
| 環境基準 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2010 (H22) | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |
| 2011 (H23) | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 1.0 |
| 2012 (H24) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 1.1 |
| 2013 (H25) | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 1.1 |
| 2014 (H26) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 |
| 2015 (H27) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1.0 |
| 2016 (H28) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| 2017 (H29) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.2 |
| 2018 (H30) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.2 |
| 2019 (R1) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 1.3 |
| 2020 (R2) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 |

*環境基準は、上田市公害防止条例等による基準値

丸子・真田地域

(単位：mg/l)

| 地域 | 丸子 | | | | 真田 | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------|-----|------|------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 依田川 | | 内村川 | 塩川沢川 | 神川 | | 傍陽川 | 洗馬川 | 沼入沢 | 角間川 | 渋沢川 | 大明神沢 | 神川 | 大沢川 |
| 河川名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 採水場所 | 東郷橋 | 腰越浄水場取水口 付近 | 内村橋 | 松葉橋 | 四日市橋 | 土合橋 | 根小屋橋 | 早稲田橋 | 傍陽川合流前 | 角間一号橋 | 土合橋付近 | 新大明神橋 | 自然公園付近 | 真田町中原 |
| 環境基準 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2010 (H22) | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2011 (H23) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 2012 (H24) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 2013 (H25) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2014 (H26) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 2015 (H27) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 2016 (H28) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2017 (H29) | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2018 (H30) | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2019 (R1) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2020 (R2) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |

*環境基準は、上田市公害防止条例等による基準値

武石地域

(単位：mg/l)

| 地域 | 武石 | | | | | |
|------------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 河川名 | 武石川 | 小沢根川 | 余里川 | 権兵衛川 | 横沢川 | 茂沢川 |
| 番号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 採水場所 | 武石橋 | 土坂橋 | 保代橋 | 沖見橋 | 築地橋 | 二本木橋 |
| 環境基準 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2010 (H22) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 2011 (H23) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 2012 (H24) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 2013 (H25) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2014 (H26) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 2015 (H27) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 2016 (H28) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 2017 (H29) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2018 (H30) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 2019 (R1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 2020 (R2) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |

*環境基準は、上田市公害防止条例等による基準値





河川のBOD年推移グラフ

BOD：生物化学的酸素要求量のこと、河川の汚れの程度を示す代表的な指標。

微生物が水中の有機物を分解する過程で消費する酸素量を示し、水の汚れが多いほど高い数値になる。単位はmg/ℓ。生活環境の保全に関する環境基準では、河川類型によって基準値が異なる(1~10 mg/ℓ以下)。





上田市公害防止条例施行規則 別表第10の河川別BOD基準 (基準値1~3mg/ℓ)

- ・1mg/ℓ以下：すべての河川について、市民の定住的生活・農耕・家畜の飼育等の影響が及んでいない水域
- ・2mg/ℓ以下：神川、矢出沢川、浦野川、産川、室賀川、千曲川、依田川、内村川、傍陽川、武石川
- ・3mg/ℓ以下：上記以外






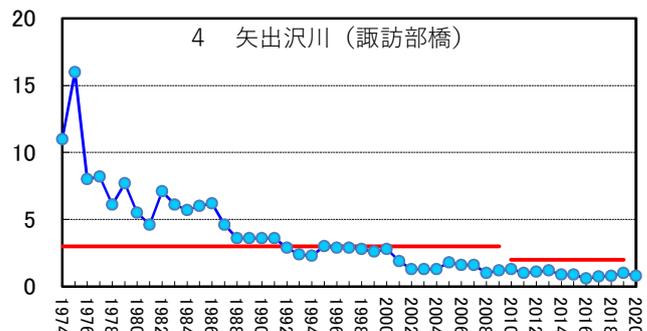
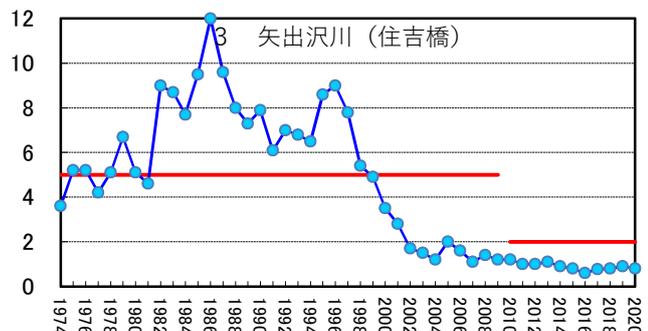
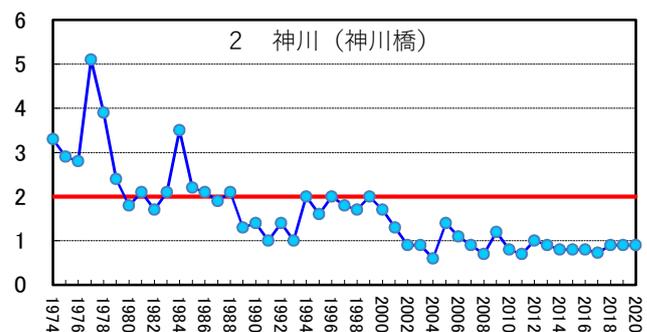
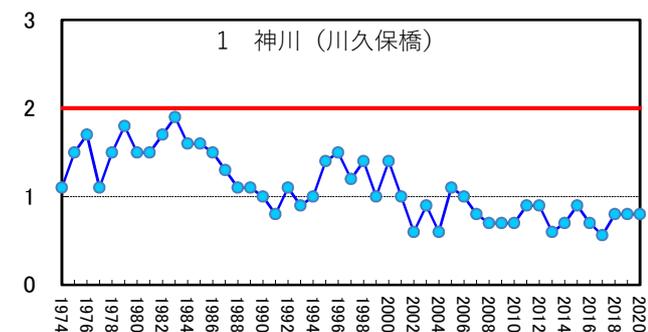


※平成21年度まで5 mg/ℓ以下
(県道住吉上田線金井橋～蛭沢川合流点の区間)











※平成21年度まで3 mg/ℓ以下







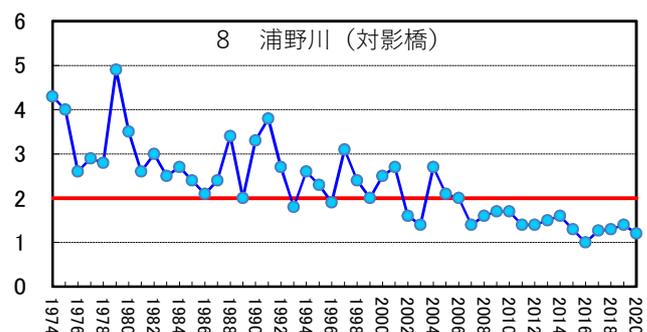
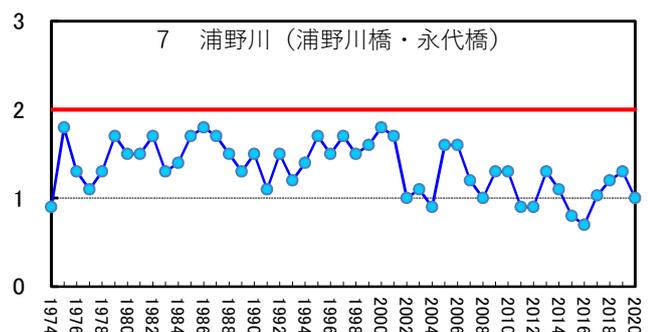
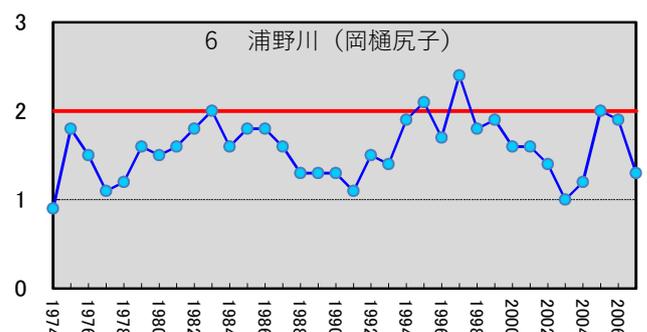
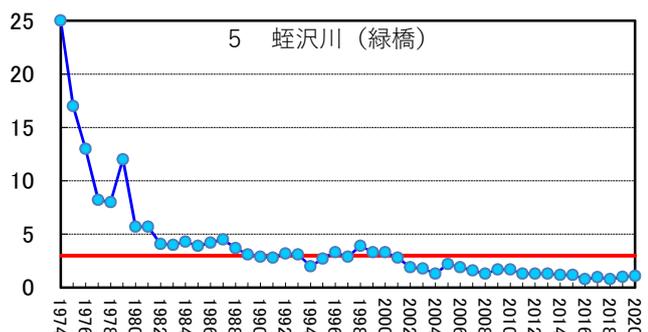


※平成20年度から採水場所を永代橋に変更

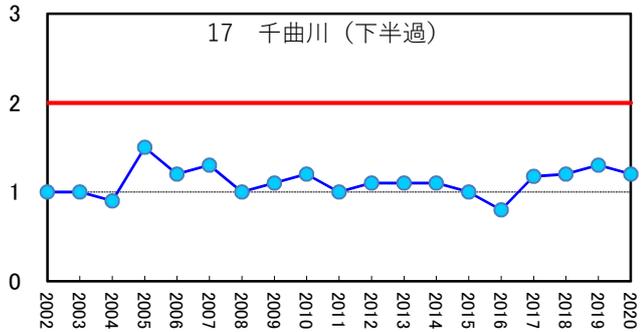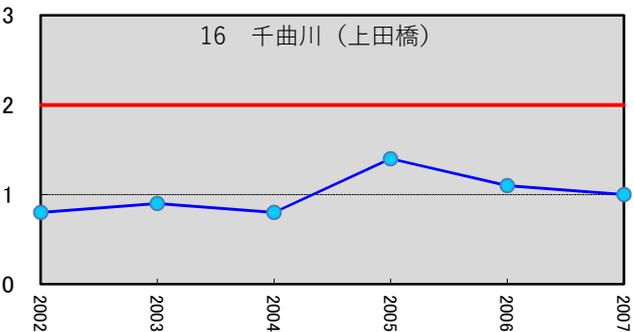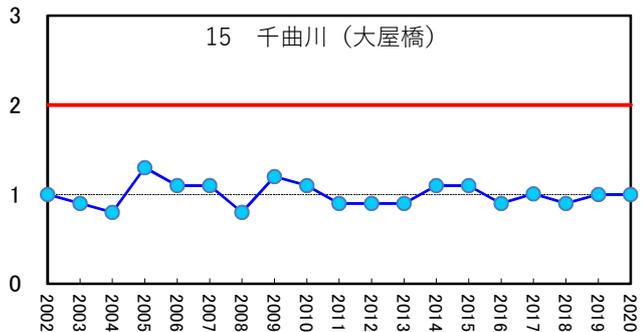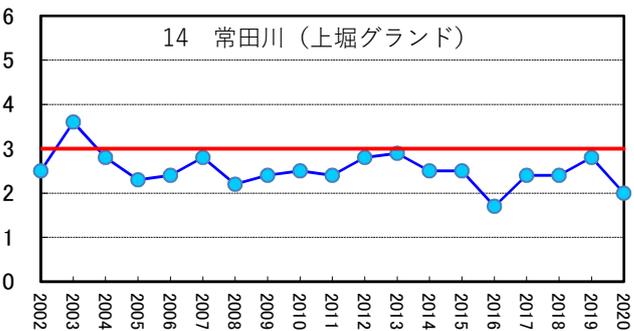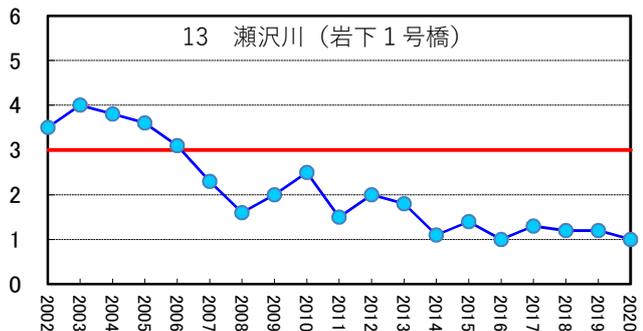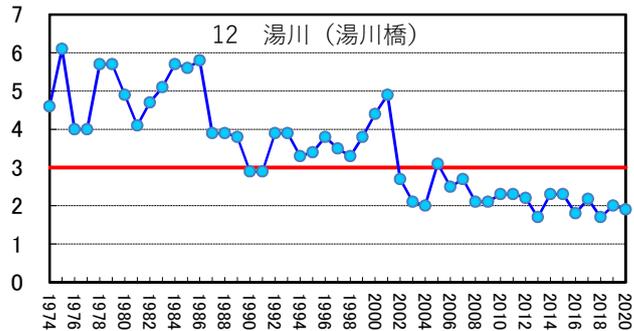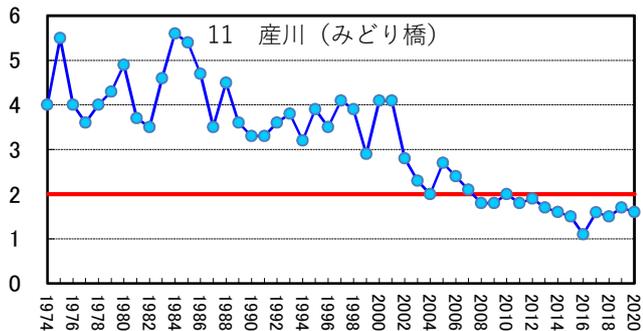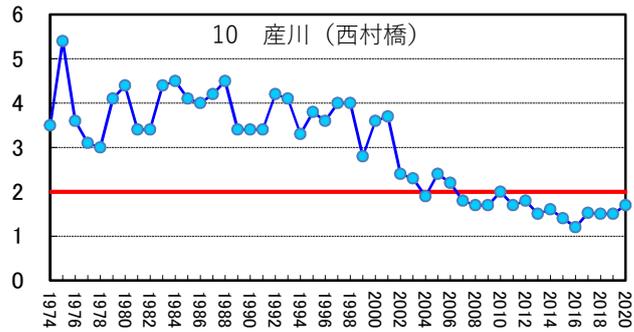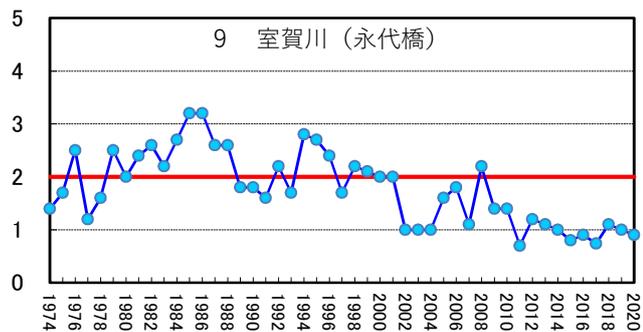

※No.13~17については、平成14年度から水質検査を実施。
No.6,16は平成20年度から中止。

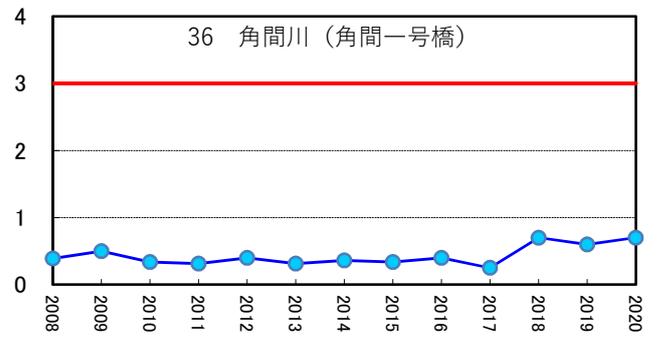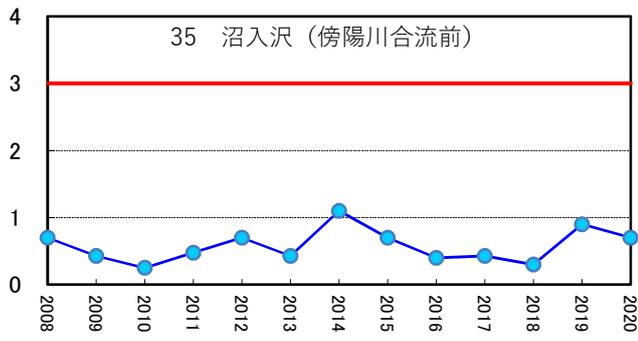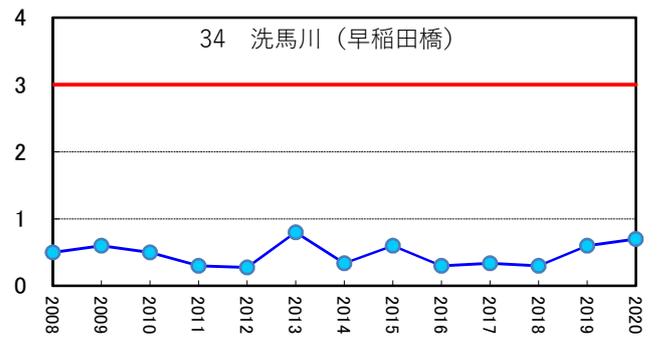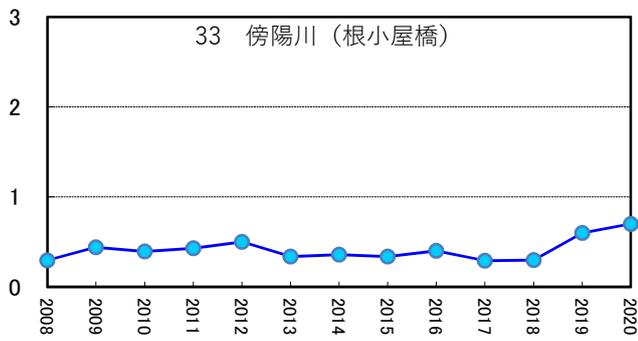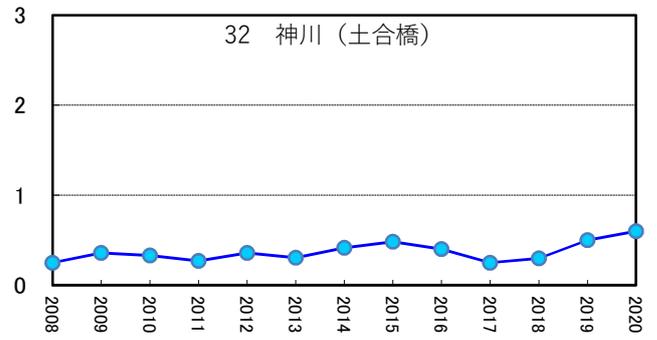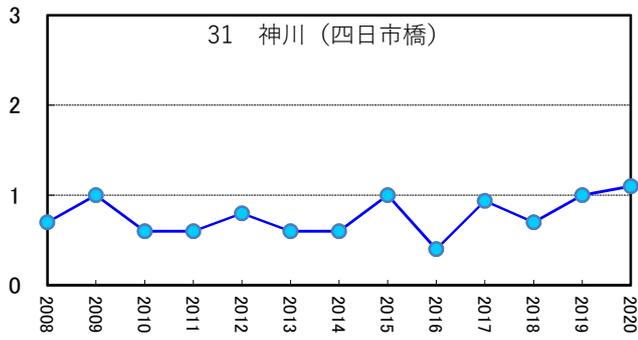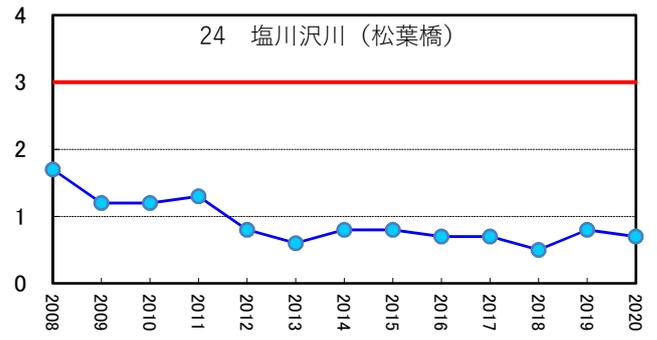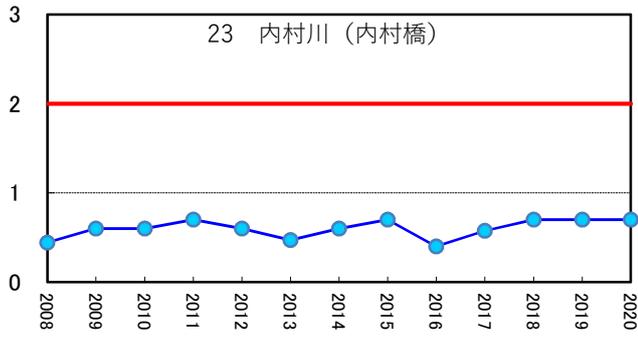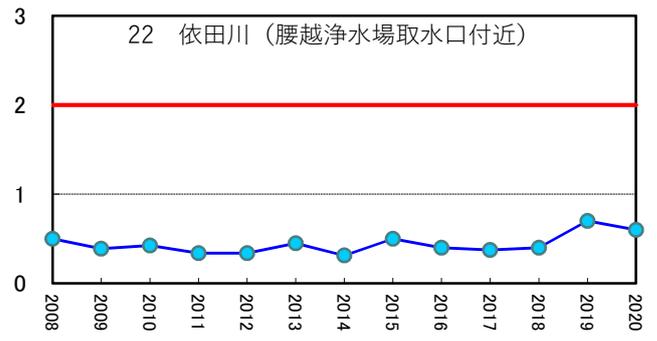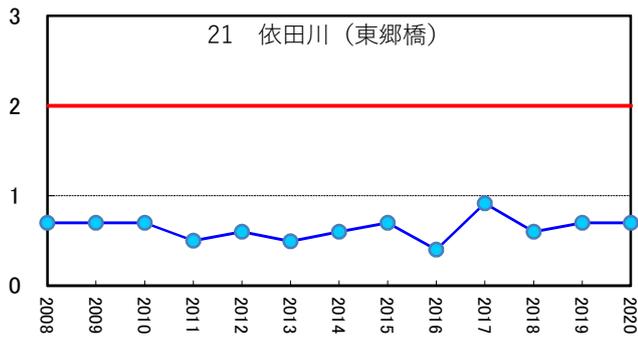

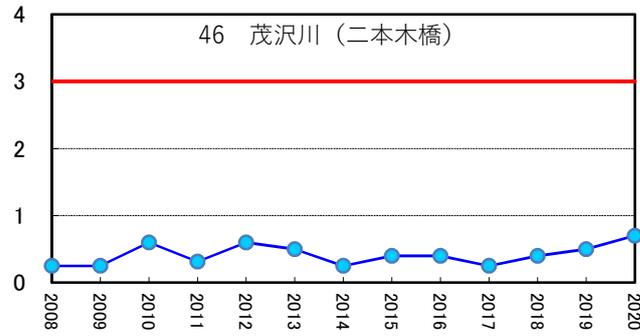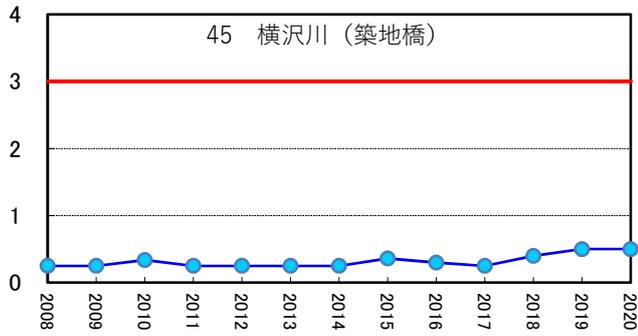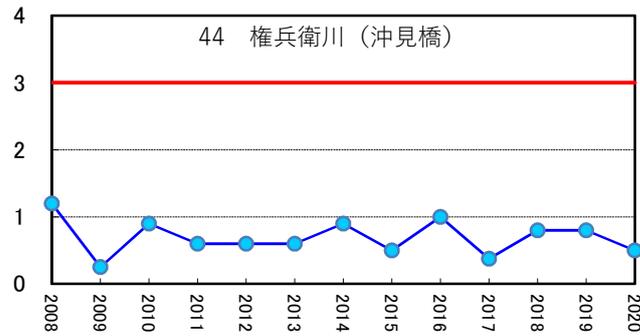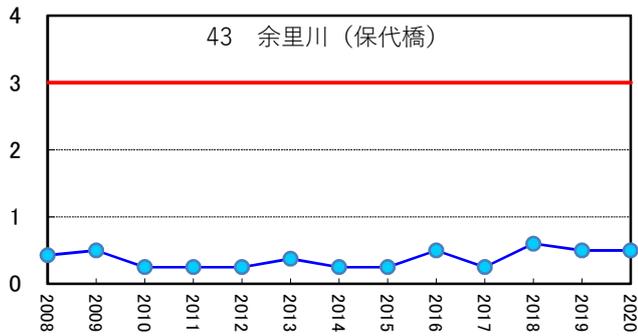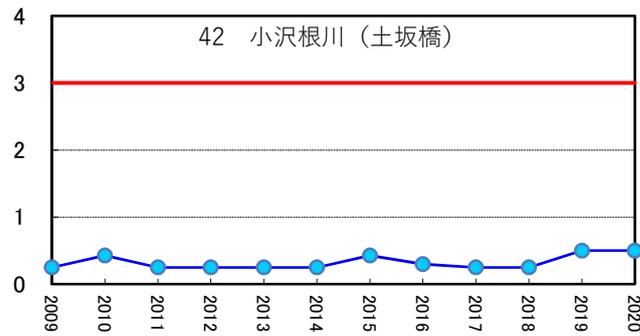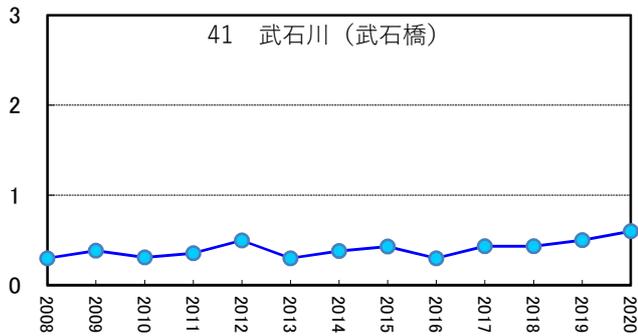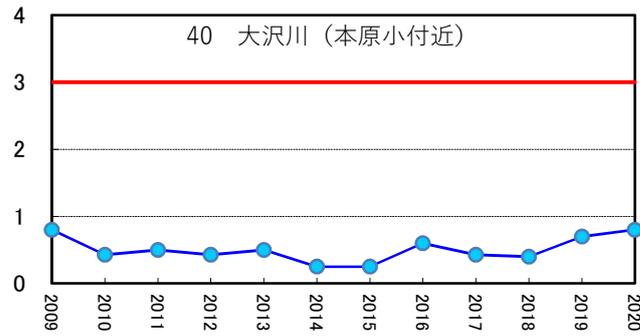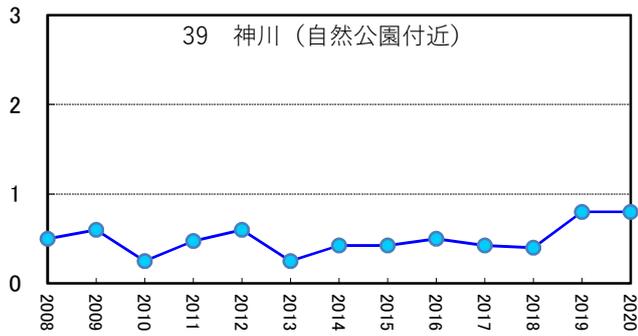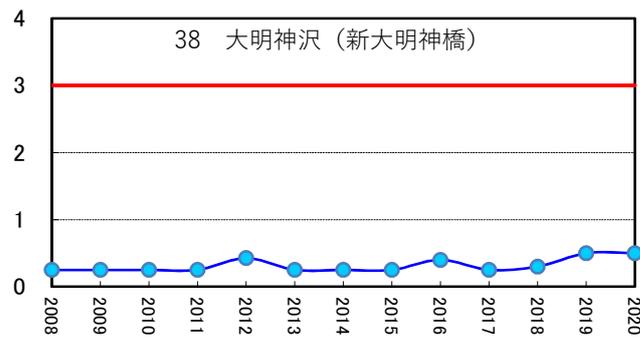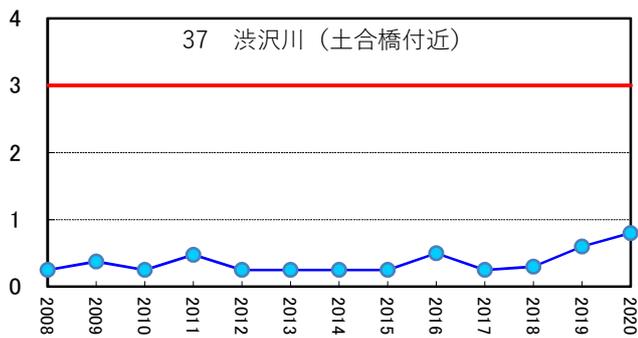

7 地下水（井戸水）水質検査結果

| 採水地点 | | 真田町長① | | | 真田町長② | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | － | 16.1 | 15.8 | 13.9 | 16.4 | 16.0 | 14.5 |
| pH | － | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 8.9 | 14.9 | 10.7 | 3.3 | 5.3 | 3.7 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | － | 25 | 31 | 28 | 19 | 20 | 19 |
| 濁度 (度) | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 色度 (度) | － | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 0.5 未満 | 0.7 | 0.5 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | － | 3.1×10 ² | 4.2×10 ² | 5.9×10 ² | 4 | 47 | 50 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | － | 10.4 | 14.4 | 11.9 | 6.8 | 7.5 | 10.2 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |

| 採水地点 | | 真田町本原 | | | 岩下 | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | － | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 15.3 | 13.6 | 12.6 |
| pH | － | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.3 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 3.8 | 5.7 | 5.8 | 4.5 | 16.5 | 3.4 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | － | 20 | 23 | 23 | 26 | 36 | 34 |
| 濁度 (度) | － | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.3 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 色度 (度) | － | 0.6 | 0.6 | 0.5 未満 | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
| 一般細菌 (個/ml) | － | 8.2×10 ² | 2.4×10 ² | 4.5×10 ² | 2 | 10 | 57 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | － | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 12.1 | 16.1 | 18.1 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |

| 採水地点 | | 常磐城 | | | 中之条 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 18.7 | 19.2 | 18.5 | 17.3 | 18.5 | 14.5 |
| pH | — | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 4.8 | 5.1 | 4.8 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | — | 64 | 63 | 62 | 31 | 31 | 30 |
| 濁度 (度) | — | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 色度 (度) | — | 7.6 | 14 | 13 | 0.6 | 0.6 | 0.5 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | — | 4 | 2.7×10 ² | 2.0×10 ² | 67 | 1 | 89 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | — | 78.2 | 77.8 | 79.7 | 15.9 | 14.8 | 15.6 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0003 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |

| 採水地点 | | 前山 | | | 中野 | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 19.3 | 18.8 | 17.3 | 15.8 | 15.1 | 14.1 |
| pH | — | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | — | 29 | 29 | 30 | 37 | 36 | 39 |
| 濁度 (度) | — | 0.3 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.4 | 0.2 | 0.1 未満 |
| 色度 (度) | — | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.3 |
| 一般細菌 (個/ml) | — | 3.4×10 ² | 1.8×10 ² | 5.7×10 ² | 2.5×10 ² | 6.2×10 ² | 4.4×10 ² |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | — | 19.7 | 20.4 | 21.6 | 16.2 | 18.7 | 16.0 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 |

| 採水地点 | | 生田① | | | 上丸子 | 塩川 | |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 15.7 |
| pH | — | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 41.0 | 65.2 | 16.1 | 0.6 | 2.6 | 2.2 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | — | 55 | 71 | 29 | 13 | 24 | 22 |
| 濁度 (度) | — | 0.6 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.3 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 色度 (度) | — | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 0.5 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | — | 9.3×10 ² | 4.1×10 ² | 79 | 2.2×10 ² | 74 | 8 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | — | 16.6 | 14.9 | 7.4 | 7.8 | 15.8 | 12.2 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0003 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |

| 採水地点 | | 生田② | | | 武石 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 測定項目 | 環境基準 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 15.6 | 15.5 | 13.9 | 18.3 | 16.8 | 14.4 |
| pH | — | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 30.2 | 26.7 | 13.3 | 3.1 | 3.4 | 3.0 |
| 電気伝導率 (μS/cm) | — | 64 | 55 | 40 | 12 | 12 | 12 |
| 濁度 (度) | — | 0.5 | 0.6 | 0.1 未満 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| 色度 (度) | — | 5.4 | 8.9 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 5.3 |
| 一般細菌 (個/ml) | — | 98 | 7.9×10 ² | 98 | 2.0×10 ² | 4.0×10 ² | 1.2×10 ² |
| 大腸菌 | 不検出 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | — | 32.7 | 26.6 | 19.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | 0.03 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | 0.01 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | 1 mg/l 以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |

8 湧水の水質検査結果

| 湧水名 | | 保命水 (上田・柳町) | | | 新幹線トンネル湧水 (上田・上塩尻) | | |
|--|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 測定項目 | 参考：水道 法基準値 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 17.0 | 16.7 | 15.5 | 19.1 | 19.0 | 18.0 |
| pH | 5.8～8.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$) | — | 31 | 33 | 28 | 51 | 55 | 49 |
| 硬度 (mg/l) | 300 以下 | 94 | 104 | 82 | 240 | 269 | 230 |
| 全有機炭素 (mg/l) | 10 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | 100 個以下 | 18 | 23 | 11 | 25 | 1.6×10^2 | 1.6×10^2 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陽性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | 200 以下 | 29.5 | 34.5 | 23.6 | 5.5 | 5.4 | 6.3 |
| りん酸イオン (mg/l) | — | 0.18 | 0.31 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| 硝酸性及び亜硝酸 性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 4.9 | 4.8 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |

| 湧水名 | | 修那羅の泉 (上田・室賀) | | | 山田神社の湧水 (上田・山田) | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 参考：水道 法基準値 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | — | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 11.3 | 11.7 | 10.7 |
| pH | 5.8～8.6 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$) | — | 21 | 19 | 20 | 13 | 12 | 12 |
| 硬度 (mg/l) | 300 以下 | 90 | 83 | 87 | 45 | 42 | 43 |
| 全有機炭素 (mg/l) | 10 以下 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | 100 個以下 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | 200 以下 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| りん酸イオン (mg/l) | — | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
| 硝酸性及び亜硝酸 性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |

| 湧水名 | | 延命水 (上田・野倉) | | | 大井戸の水 (丸子・藤原田) | | |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 測定項目 | 参考：水道 法基準値 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | － | 13.8 | 13.0 | 10.5 | 13.5 | 13.0 | 12.6 |
| pH | 5.8～8.6 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
| 電気伝導率 (μ S/cm) | － | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 硬度 (mg/l) | 300 以下 | 53 | 48 | 48 | 78 | 77 | 75 |
| 全有機炭素 (mg/l) | 10 以下 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 | 0.2 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | 100 個以下 | 6 | 40 | 71 | 3 | 2.4×10^2 | 3.8×10^2 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | 200 以下 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 4.4 |
| りん酸イオン (mg/l) | － | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| 硝酸性及び亜硝酸 性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

| 湧水名 | | 一杯清水 (真田・曲尾) | | | 福寿の泉 (武石・上本入唐沢) | | |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 測定項目 | 参考：水道 法基準値 | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) | 2018 (H30) | 2019 (R1) | 2020 (R2) |
| 水温 (°C) | － | 11.1 | 11.0 | 6.3 | 10.1 | 10.5 | 10.4 |
| pH | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 電気伝導率 (μ S/cm) | － | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
| 硬度 (mg/l) | 300 以下 | 20 | 17 | 15 | 18 | 13 | 12 |
| 全有機炭素 (mg/l) | 10 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 未満 | 0.2 未満 |
| 一般細菌 (個/ml) | 100 個以下 | 2 | 12 | 73 | 13 | 3 | 1 |
| 大腸菌 | 不検出 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
| 塩化物イオン (mg/l) | 200 以下 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| りん酸イオン (mg/l) | － | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| 硝酸性及び亜硝酸 性窒素 (mg/l) | 10 mg/l 以下 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

9 ダイオキシン類測定結果

大気（環境基準値：0.6 pg-TEQ/m³）

（単位：pg-TEQ/m³）

| 地域 | 上田 | | 丸子 | 真田 | 武石 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 調査地点 | 上田市役所 屋上（右岸） | 上田創造館 屋上（左岸） | 丸子自治セン ター屋上 | 真田自治セン ター屋上 | 武石自治セン ター屋上 |
| 2010(H22) | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.008 |
| 2011(H23) | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.014 | 0.016 |
| 2012(H24) | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.027 |
| 2013(H25) | 0.030 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.007 |
| 2014(H26) | 0.028 | 0.120 | 0.013 | 0.010 | 0.008 |
| 2015(H27) | 0.039 | 0.027 | 0.020 | 0.013 | 0.016 |
| 2016(H28) | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.002 |
| 2017(H29) | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.002 |
| 2018(H30) | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| 2019(R1) | 0.054 | 0.013 | 0.019 | 0.009 | 0.011 |
| 2020(R2) | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.023 |

河川水質（環境基準値：1.0 pg-TEQ/l）

（単位：pg-TEQ/l）

| 地域 | 上田 | 上田 | 丸子 |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
| 調査地点 | 神川 （神川橋） | 矢出沢川 （川原田橋） | 依田川 （東郷橋） |
| 2010(H22) | 0.06 | | 0.06 |
| 2011(H23) | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| 2012(H24) | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 2013(H25) | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 2014(H26) | 0.021 | 0.055 | 0.023 |
| 2015(H27) | 0.042 | 0.026 | 0.023 |
| 2016(H28) | 0.055 | 0.086 | 0.056 |
| 2017(H29) | 0.041 | 0.045 | 0.039 |
| 2018(H30) | 0.031 | 0.036 | 0.033 |
| 2019(R1) | 0.15 | 0.090 | 0.077 |
| 2020(R2) | 0.099 | 0.150 | 0.100 |

土壤（環境基準値：1,000 pg-TEQ/g）

（単位：pg-TEQ/g）

| 地域 | 上田 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 調査地点 (校庭) | 清明 小学校 | 神科 小学校 | 神川 小学校 | 南 小学校 | 中塩田 小学校 | 東 小学校 | 塩尻 小学校 | 城下 小学校 | 東塩田 小学校 |
| 2010(H22) | | | | | | | | | |
| 2011(H23) | | | | | | | | 2.0 | |
| 2012(H24) | | 1.3 | | | | | | | |
| 2013(H25) | 5.5 | | | | | | | | |
| 2014(H26) | | | 3.8 | | | | | | |
| 2015(H27) | | | | 1.10 | | | | | |
| 2016(H28) | | | | | 0.056 | | | | |
| 2017(H29) | | | | | | 4.5 | 1.5 | | |
| 2018(H30) | | | | | | | | | 0.001 |
| 2019(R1) | | | | | | | | | |
| 2020(R2) | | | | | | | | | |

| 地域 | 上田 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 調査地点 (校庭) | 川西 小学校 | 豊殿 小学校 | 川辺 小学校 | 塩田西 小学校 | 西 小学校 | 北 小学校 | 浦里 小学校 | 第一 中学校 | 第二 中学校 |
| 2010(H22) | | | | | | | | | |
| 2011(H23) | | | | | 2.6 | | | | 3.2 |
| 2012(H24) | | | 1.3 | | | | | | |
| 2013(H25) | | | | | | | | 0.13 | |
| 2014(H26) | 0.29 | | | | | | | | |
| 2015(H27) | | 0.06 | | | | | | | |
| 2016(H28) | | | | | | | | | |
| 2017(H29) | | | | | | | | | |
| 2018(H30) | | | | 0.360 | | | | | |
| 2019(R1) | | | | | | 1.9 | 1.2 | | |
| 2020(R2) | | | | | | | | | |

| 地域 | 上田 | | | | | | 丸子 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 調査地点 (校庭) | 第三 中学校 | 第四 中学校 | 第五 中学校 | 第六 中学校 | 塩田 中学校 | 旧一中 跡地 | 丸子中 央小学 校 | 西内 小学校 | 丸子北 小学校 |
| 2010(H22) | | | | | | | | | |
| 2011(H23) | | | | | | | | | |
| 2012(H24) | | | | | | | 0.24 | | |
| 2013(H25) | | | | | | | | | |
| 2014(H26) | | | | | | | | | 0.51 |
| 2015(H27) | | | | | | | | | |
| 2016(H28) | | | 1.90 | 0.14 | | | | | |
| 2017(H29) | | | | | 0.25 | | | | |
| 2018(H30) | 0.015 | | | | | | | | |
| 2019(R1) | | 0.51 | | | | | | | |
| 2020(R2) | | | | | | | | | |

土壤（環境基準値：1,000 pg-TEQ/g）

（単位：pg-TEQ/g）

| 地域 調査地点 (校庭) | 丸子 | | | 真田 | | | | | 武石 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 塩川 小学校 | 丸子 中学校 | 丸子北 中学校 | 本原 小学校 | 長 小学校 | 傍陽 小学校 | 菅平小 中学校 | 真田 中学校 | 武石 小学校 |
| 2010(H22) | 0.69 | | | | 1.40 | | 0.16 | | |
| 2011(H23) | | | | | | | | | |
| 2012(H24) | | | | | | | | | |
| 2013(H25) | | | | | | | | 1.3 | |
| 2014(H26) | | | | | | | | | |
| 2015(H27) | | | | 0.03 | | | | | |
| 2016(H28) | | | | | | | | | |
| 2017(H29) | | | | | | | | | |
| 2018(H30) | | | | | | | | | |
| 2019(R1) | | | | | | | | | |
| 2020(R2) | 1.5 | 0.016 | 0.055 | | | | | | |

河川底質土（環境基準値：150 pg-TEQ/g）

（単位：pg-TEQ/g）

| 地域 | 上田 | 丸子 |
|-----------|-------------|--------------|
| 調査地点 | 神川 (神川橋) | 依田川 (東郷橋) |
| 2010(H22) | 0.55 | 0.89 |
| 2011(H23) | 0.21 | 0.08 |
| 2012(H24) | 0.68 | 0.21 |
| 2013(H25) | 0.05 | 0.06 |
| 2014(H26) | 0.58 | 0.26 |
| 2015(H27) | 0.94 | 0.22 |
| 2016(H28) | 0.33 | 0.19 |
| 2017(H29) | 0.18 | 0.17 |
| 2018(H30) | 0.21 | 0.16 |
| 2019(R1) | 0.29 | 0.13 |
| 2020(R2) | 0.78 | 0.39 |

10 一般地域騒音測定結果

調査地点は、用途地域ごとに公共的な施設を 11 箇所選定し実施しています。

| 地域 類型 | 用途地域 | 環境基準値 | No. | 測定場所 (施設名) | 測定結果 (単位: dB) | | |
|----------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----|----|
| | | | | | 年度 | 昼間 | 夜間 |
| A | 第 1 種低層住居 専用地域 | 昼間: 55dB 夜間: 45dB | 1 | 中之条 452 (城南公民館) | 2018(H30) | 49 | 36 |
| | | | | | 2019(R1) | 48 | 37 |
| | | | | | 2020(R2) | 46 | 37 |
| | 第 1 種中高層住居 専用地域 | | 2 | 緑が丘 3-12-15 (緑が丘西区会館) | 2018(H30) | 45 | 37 |
| | | | | | 2019(R1) | 49 | 40 |
| | | | | | 2020(R2) | 48 | 36 |
| | 第 2 種低層住居 専用地域 | | - | 上田市での指定なし | - | - | - |
| | 第 2 種中高層住居 専用地域 | | 3 | 材木町 1-2-5 (上田点字図書館) | 2018(H30) | 46 | 33 |
| | | | | | 2019(R1) | 47 | 36 |
| | | | | | 2020(R2) | 44 | 37 |
| 付表の地域 | 4 | 国分 534-1 (黒坪公民館) | 2018(H30) | 48 | 40 | | |
| | | | 2019(R1) | 50 | 40 | | |
| | | | 2020(R2) | 49 | 38 | | |
| B | 第 1 種住居地域 | 昼間: 55dB 夜間: 45dB | 5 | 常磐城 1-7-21 (西協会館) | 2018(H30) | 50 | 40 |
| | | | | | 2019(R1) | 46 | 36 |
| | | | | | 2020(R2) | 43 | 33 |
| | 第 2 種住居地域 | | 6 | 大手 2-7-16 (上田中央消防署) | 2018(H30) | 55 | 44 |
| | | | | | 2019(R1) | 51 | 41 |
| | | | | | 2020(R2) | 51 | 40 |
| | 準住居地域 | | 7 | 中之条 371 (中之条公民館) | 2018(H30) | 55 | 47 |
| | | | | | 2019(R1) | 55 | 47 |
| | | | | | 2020(R2) | 53 | 47 |
| C | 近隣商業地域 | 昼間: 60dB 夜間: 50dB | 8 | 中央西 1-9-11 (北大手町会館) | 2018(H30) | 43 | 36 |
| | | | | | 2019(R1) | 42 | 35 |
| | | | | | 2020(R2) | 49 | 36 |
| | 商業地域 | | 9 | 中央 3-7-3 (池波正太郎真田太平記館) | 2018(H30) | 53 | 47 |
| | | | | | 2019(R1) | 52 | 48 |
| | | | | | 2020(R2) | 52 | 47 |
| | 準工業地域 | | 10 | 国分 1125 (信濃国分寺資料館) | 2018(H30) | 43 | 36 |
| | | | | | 2019(R1) | 53 | 49 |
| | | | | | 2020(R2) | 52 | 49 |
| | 工業地域 | | 11 | 常磐城 3-11-31 (上田クリーンセンター) | 2018(H30) | 54 | 45 |
| | | | | | 2019(R1) | 55 | 42 |
| 2020(R2) | | 51 | | | 44 | | |

※時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。

11 北陸（長野）新幹線鉄道 騒音・振動調査結果

新幹線鉄道騒音に係る環境基準：70dB 以下（地域類型Ⅰ）、75dB 以下（地域類型Ⅱ）

新幹線鉄道振動対策に係る指針：70dB 以下

・調査地点

地点1：上田市国分1667付近（地域類型Ⅰ）

地点2：上田市国分1775 付近（地域類型Ⅰ）

地点3：上田市踏入1－8（地域類型Ⅰ）

地点4：上田市上塩尻133－6付近（地域類型Ⅰ）

地点5：上田市長瀬3118付近（地域類型Ⅰ）

（単位：dB）

| 地点番号 | 地点1 | | 地点2 | 地点3 | 地点4 | 地点5 |
|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 騒音 | 振動 | 騒音 | 騒音 | 騒音 | 騒音 |
| 2010(H22) | 70 | 61 | 70 | 68 | 70 | 71 |
| 2011(H23) | 70 | 58 | 69 | 69 | 71 | 72 |
| 2012(H24) | 69 | 60 | 68 | 68 | 69 | 71 |
| 2013(H25) | 70 | 61 | 70 | 67 | 70 | 72 |
| 2014(H26) | 70 | 52 | 69 | 68 | 69 | 72 |
| 2015(H27) | 72 | 59 | 75 | 71 | 71 | 72 |
| 2016(H28) | 72 | 59 | 75 | 70 | 72 | 72 |
| 2017(H29) | — | — | — | 69 | 70 | 71 |
| 2018(H30) | 72 | 53 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| 2019(R1) | 72 | 57 | 70 | 68 | 69 | 71 |
| 2020(R2) | 71 | 56 | 70 | — | 71 | 72 |

*地点3、4、5は、県による測定結果

*平成29年度の地点1、2については、機器トラブルのため測定未実施

*R2年度は、新幹線の減便等により、県による測定を1地点（地点3踏入）未実施

12 道路騒音測定結果

| 路線名 | 測定地点 | 測定年度 | 車道端からの距離(m) | 環境基準類型 | 騒音規制法区域 | 等価騒音レベル(dB) | |
|----------------------|------|-----------|-------------|--------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | 昼間70 | 夜間65 |
| 上信越自動車道 | 上野 | 2018(H30) | 7.0 | A | — | 66 | 64 |
| | | 2019(R1) | 7.0 | A | — | 64 | 62 |
| | | 2020(R2) | 7.0 | A | — | 64 | 62 |
| 国道 18 号 | 国分 | 2018(H30) | 1.6 | A | — | 70 | 67 |
| 国道 18 号 バイパス | 上田 | 2018(H30) | 6.0 | B | b | 64 | 59 |
| | | 2019(R1) | 6.0 | B | b | 63 | 61 |
| | | 2020(R2) | 6.0 | B | b | 63 | 61 |
| 国道 18 号 バイパス | 上塩尻 | 2020(R2) | 3.2 | — | — | 54 | 41 |
| 主要地方道 上田丸子線 | 中之条 | 2018(H30) | 6.8 | B | b | 55 | 47 |
| | | 2019(R1) | 6.8 | B | b | 55 | 47 |
| | | 2020(R2) | 6.8 | B | b | 53 | 47 |
| 主要地方道 上田丸子線 | 古安曾 | 2020(R2) | 3.0 | B | b | 67 | 62 |
| 国道 144 号線 | 上野 | 2018(H30) | 0.6 | B | — | 68 | 61 |
| 国道 152 号線 | 長瀬 | 2019(R1) | 3.5 | B | - | 66 | 64 |
| 国道 18 号 | 秋和 | 2018(H30) | 2.1 | C | c | 71 | 68 |
| 国道 18 号 | 国分 | 2019(R1) | 4.6 | — | — | 66 | 64 |
| | | 2020(R2) | 4.6 | | | 67 | 64 |
| 国道 143 号線 | 吉田 | 2018(H30) | 12.0 | — | — | 66 | 61 |
| | | 2019(R1) | 12.0 | — | — | 67 | 62 |
| 県道 176 号 下原大屋停車場線 | 芳田 | 2019(R1) | 3.0 | - | - | 62 | 55 |
| | | 2020(R2) | 3.0 | - | - | 63 | 55 |

上田市環境基本条例

平成 19 年 3 月 30 日
条例第 8 号

目次

前文

第 1 章 総則（第 1 条—第 7 条）

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策

第 1 節 基本方針等（第 8 条—第 10 条）

第 2 節 基本的施策（第 11 条—第 22 条）

第 3 節 施策の推進体制等（第 23 条・第 24 条）

第 3 章 上田市環境審議会（第 25 条—第 32 条）

第 4 章 補則（第 33 条）

附則

私たちのまち上田市は、千曲の清流と肥沃な大地、美しい山並みに囲まれ、四季折々の多彩な自然のもと、歴史と文化を育んできた。

しかしながら、物の豊かさや生活の利便性を求める社会経済活動は、身近な自然や希少動植物の減少、都市・生活型公害の増加などを引き起こし、さらにはあらゆる生物の生存基盤である地球環境をも損なうおそれを生じさせている。

この地球環境を保全し、健全で恵み豊かな環境の恵沢を将来にわたって享受できるようにすることは、現在及び将来の人々に対する私たちの責務である。

私たち市民は、それぞれの役割分担のもとに、ともに手を携え協働して良好な自然環境及び健全な社会環境の保全及び創造を推進し、未来に誇りうる自然環境共生都市を実現するため、ここに、この条例を制定する。

第 1 章 総則

（目的）

第 1 条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に寄与することを目的とする。

（用語の意義）

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (2) 地球環境保全 人の活動による地球温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- (3) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第 3 条 環境の保全と創造は、すべての市民が健全で豊かな環境の恵みを受用するとともに、この環境が将来の世代へ継承されるように積極的に行われなければならない。

2 環境の保全と創造は、人間が自然から多くの恵みを受けていることを認識し、自然との共生と環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを目的として、市、事業者、市民及び滞在者がそれぞれの責務に応じた役割分担の下、自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境保全は、人類共通の課題であり、地域の環境と深く関わりがあることを認識して、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

（市の責務）

第4条 市長は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市長は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者の環境への負荷の低減その他の環境の保全に資する取組を支援するよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、環境への負荷の低減その他の環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動において、環境の保全に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

（市民の責務）

第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において、資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等による環境への負荷の低減その他の環境の保全に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

（滞在者の責務）

第7条 旅行者その他の本市に滞在する者は、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本的施策

第1節 基本方針等

（基本方針）

第8条 市長は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。

- (1) 人の健康が保護され、生活環境に被害を及ぼす環境の保全上の支障を防止し、並びに安全でゆとりある快適な環境を創造し、及び確保すること。
- (2) 生物の多様性の確保を図るとともに、自然環境を適正に保全することにより人と自然との豊かなふれあいの場が保たれること。
- (3) 廃棄物の発生の抑制並びに資源及びエネルギーの有効利用を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を図ること。
- (4) 歴史的風土及び文化的遺産を生かし、自然環境と一体となった地域性豊かな景観の確保並びに美しい景観を創造すること。
- (5) 市民等の意見を反映するとともに、自然を通じた人と人との交流を促進し、環境の保全に関する思想の高揚及び普及を図ること。

（環境基本計画）

第9条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

- (1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び基本的施策の大綱
- (2) 環境への配慮の指針
- (3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関し必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるとともに、第25条に規定する上田市環境審議会の意見を聴かななければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

（環境の状況等の公表）

第10条 市長は、市の環境の状況及び環境の保全等に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

第2節 基本的施策

（施策の策定等に当たっての環境優先）

第11条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、これを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、環境の保全を優先するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第12条 市長は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制的措施)

第13条 市長は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措施)

第14条 市長は、事業者又は市民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長するために、助成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業に係る環境配慮)

第15条 市長は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業に係る環境の保全について適正に配慮するよう必要な措置を講ずるものとする。

(資源の有効利用の促進等)

第16条 市長は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査の実施及び監視等の体制の整備)

第17条 市長は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査を行うものとする。

2 市長は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を推進するために必要な監視等の体制を整備するよう努めるものとする。

(環境の保全に資する施設の整備)

第18条 市長は、環境の保全に資する公共的施設の整備その他これらに類する事業を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全)

第19条 市長は、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を保全し、有効活用するために必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第20条 市長は、市民及び事業者が環境の保全について理解を深めるために、環境教育及び環境学習の振興その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第21条 市長は、市民及び事業者が自発的に行う環境の保全に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境情報の整備と提供)

第22条 市長は、環境の保全に関する必要な情報を体系的に整備し、適切に提供するよう努めるものとする。

第3節 施策の推進体制等

(推進体制の整備)

第23条 市長は、環境の保全に関する施策について総合的な調整を行い、及び計画的に推進するために、必要な体制を整備するものとする。

(地球環境保全に関する協力)

第24条 市長は、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする環境の保全に関する施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体その他関係機関と協力してその推進に努めるものとする。

第3章 上田市環境審議会

(設置)

第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、上田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第26条 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第27条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第 28 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第 29 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第 30 条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第 31 条 審議会に必要な応じて、部会を置くことができる。

(環境専門委員)

第 32 条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、環境専門委員を置くことができる。

2 環境専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 環境専門委員は、審議会に出席し、専門的立場から意見を述べることができる。

4 環境専門委員は、当該事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

第 4 章 補則

(補則)

第 33 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

(上田市環境基本条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上田市環境基本条例（平成 11 年上田市条例第 20 号）

(2) 丸子町環境基本条例（平成 9 年丸子町条例第 17 号）

(3) 上田市環境審議会条例（平成 18 年条例第 147 号。次項において「旧審議会条例」という。）

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧審議会条例の規定に基づく上田市環境審議会（以下「旧審議会」という。）の委員に委嘱されていた委員は、この条例の施行日に新たに第 27 条第 2 項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなし、第 28 条に規定する任期は旧審議会の委員に委嘱された日から起算するものとする。

(真田町環境保全に関する条例の一部改正)

4 真田町環境保全に関する条例（昭和 47 年真田町条例第 3 号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略



【上田市の概略図】

上田市環境レポート

編集・発行 上田市 生活環境部 生活環境課
 〒386-8601
 上田市大手一丁目11番16号
 電話：0268-71-6428（直通）
 FAX：0268-22-4127
 URL：http://www.city.ueda.nagano.jp
 E-mail：seikan@city.ueda.nagano.jp