


マンホールポンプ据付図
【参考図】

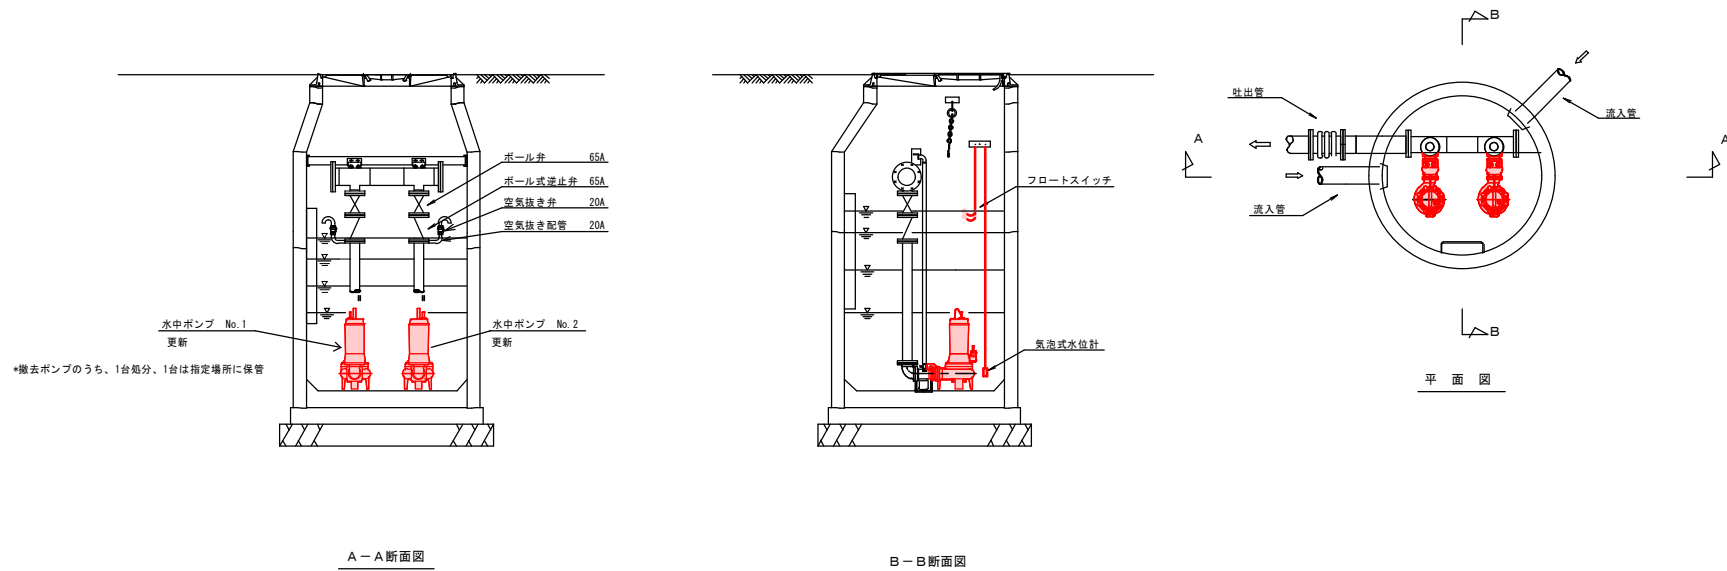


ポンプ仕様

ポンプ形式	着脱式水中汚水ポンプ（渦流型）
ポンプ口径	φ65
吐出量・揚程	0.16m ³ /min×12.4m
電動機出力	5.5kW×200V×60Hz
台数	2台

特環公共下水道 マンホールポンプ更新工事 中塩田1工区			
配線図		縮尺	
本郷1号マンホールポンプ 上田市本郷ほか（下本郷ほか）			
課長	※	係長	※
照査	※	設計	※
		製図	※
図面番号 4 葉中之 1			
上田市 上下水道局 下水道課			

電気配線図
【参考図】


配置配線図

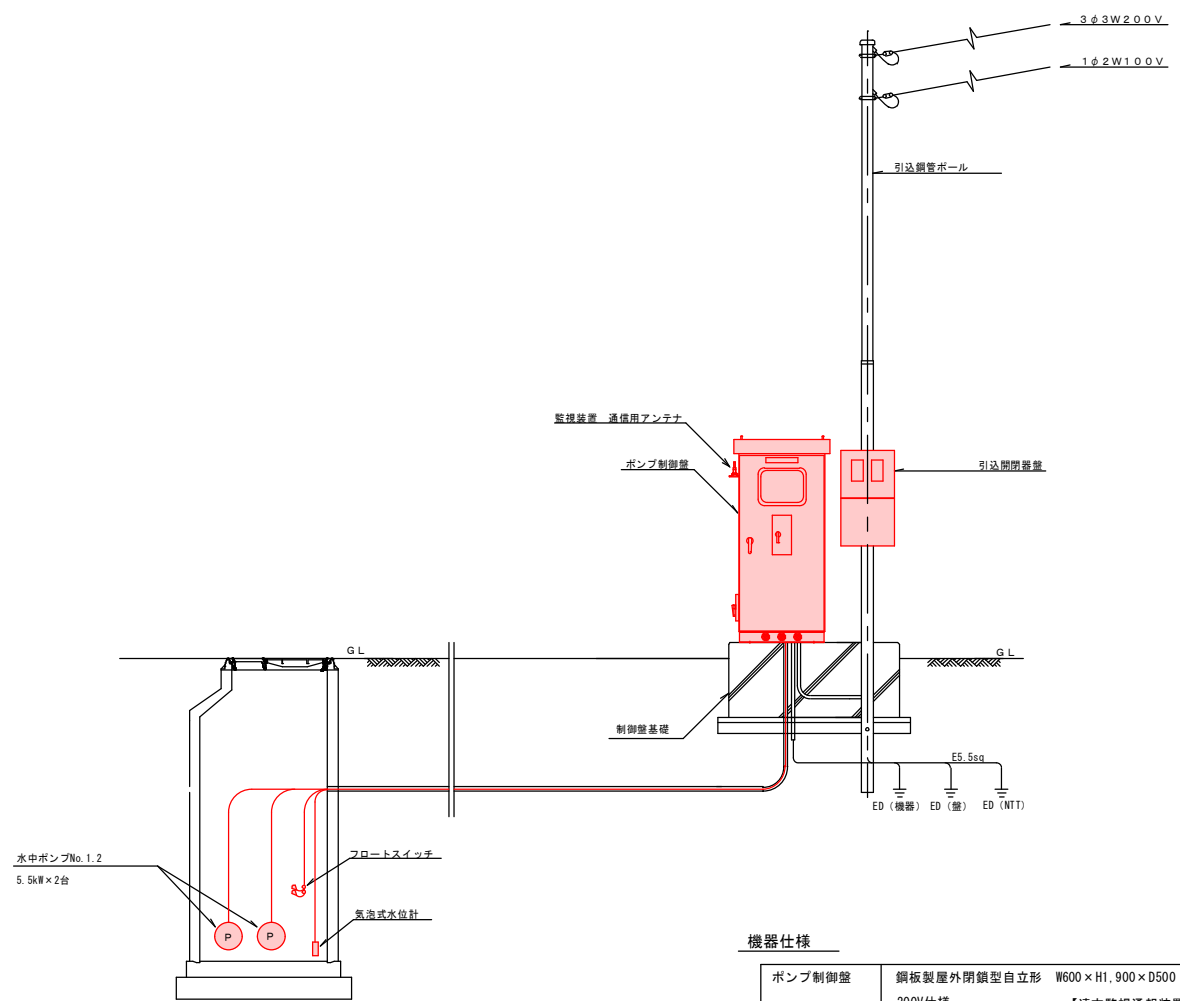

機器仕様

ポンプ制御盤	銅板製屋外閉鎖型自立形 W600×H1,900×D500 程度 200V仕様 【遠方監視通報装置含む】	1面
フロートスイッチ	ケーブル長13m	2個
気泡式水位計	出力点数6点 アナログ出力有 ケーブル長10m	1台


制御盤基礎図

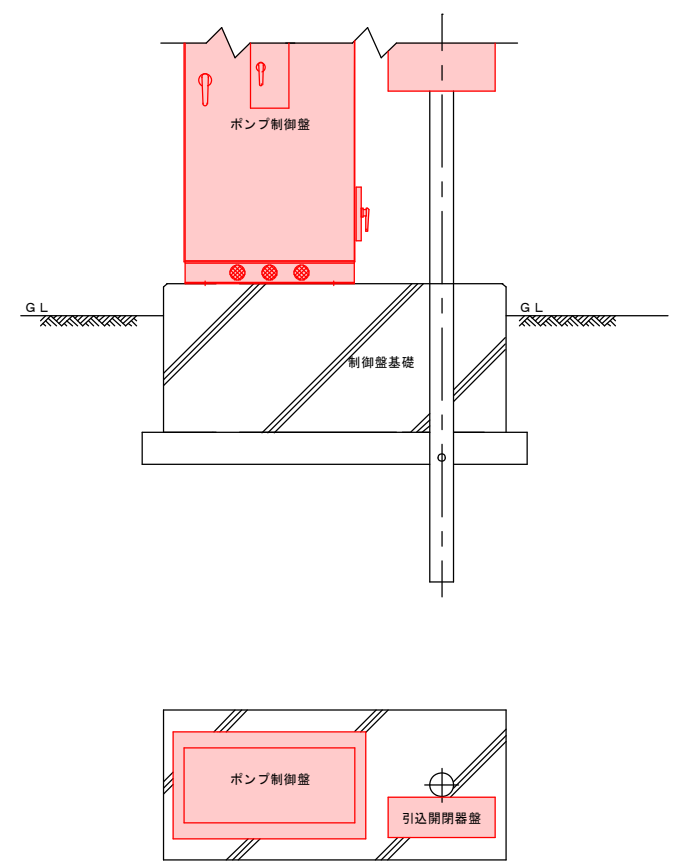


特理公共下水道 マンホールポンプ更新工事 中塩田1工区					
配線図			縮尺		
本郷1号マンホールポンプ 上田市本郷ほか（下本郷ほか）					
課長		※		係長	
※		設計		※	
照査		※		製図	
※		※		※	
図面番号 4 葉中之 2					
上田市 上下水道局 下水道課					

マンホールポンプ据付図


【参考図】

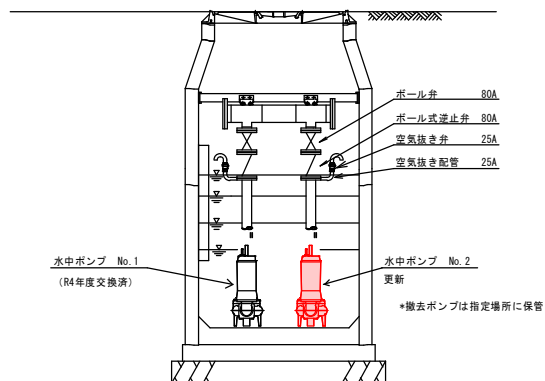

A-A断面図

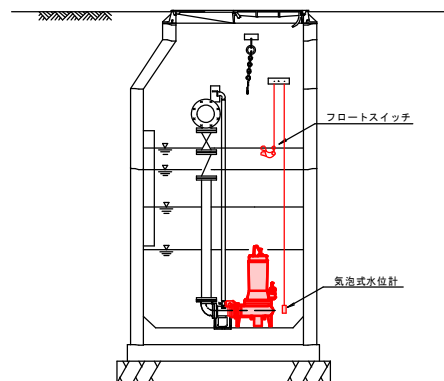

B-B断面図

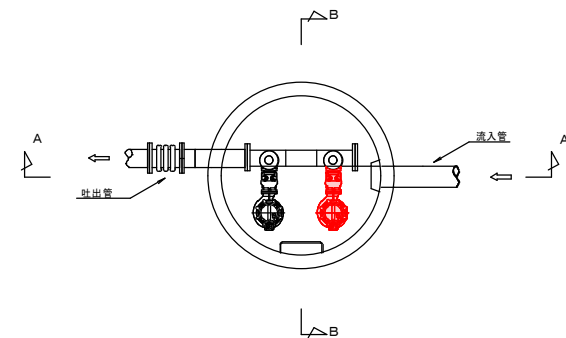

平面図


ポンプ仕様

ポンプ形式	着脱式水中汚水ポンプ（渦流型）
ポンプ口径	φ80
吐出量・揚程	1.029m ³ /min×5.6m
電動機出力	3.7kW×200V×60Hz
台数	1台

特環公共下水道 マンホールポンプ更新工事 中塩田1工区					
配線図		縮尺			
五加1号マンホールポンプ 上田市本郷ほか（下本郷ほか）					
課長		※		係長	
照査		※		製図	
図面番号		4 葉中之		3	
上田市 上下水道局 下水道課					

電気配線図
【参考図】


配置配線図

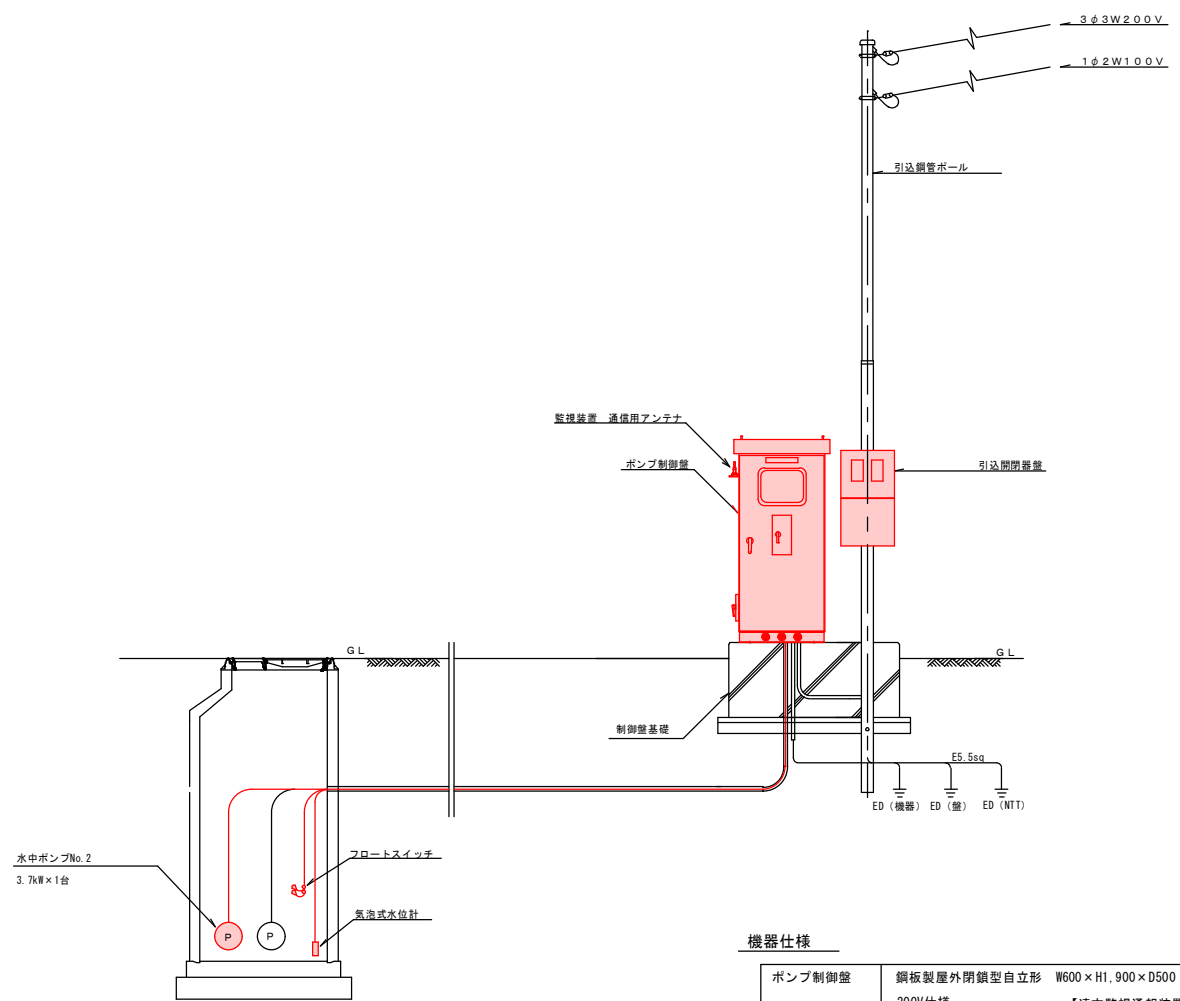

機器仕様


ポンプ制御盤	銅板製屋外閉鎖型自立形 W600×H1,900×D500 程度 200V仕様 【遠方監視通報装置含む】	1面
フロートスイッチ	ケーブル長20m	2個
気泡式水位計	出力点数6点 アナログ出力有 ケーブル長10m	1台

制御盤基礎図

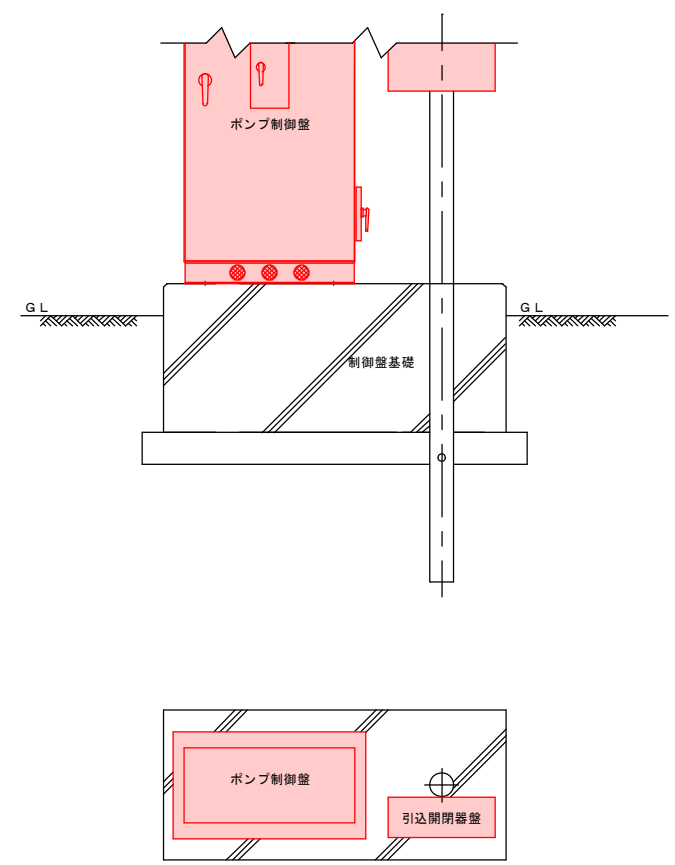


特理公共下水道 マンホールポンプ更新工事 中塩田1工区					
配線図		縮尺			
五加1号マンホールポンプ 上田市本郷ほか（下本郷ほか）					
課長		※		係長	
※		設計		※	
照査		※		製図	
※		※		※	
図面番号		4		葉中之 4	
上田市 上下水道局 下水道課					

位置図

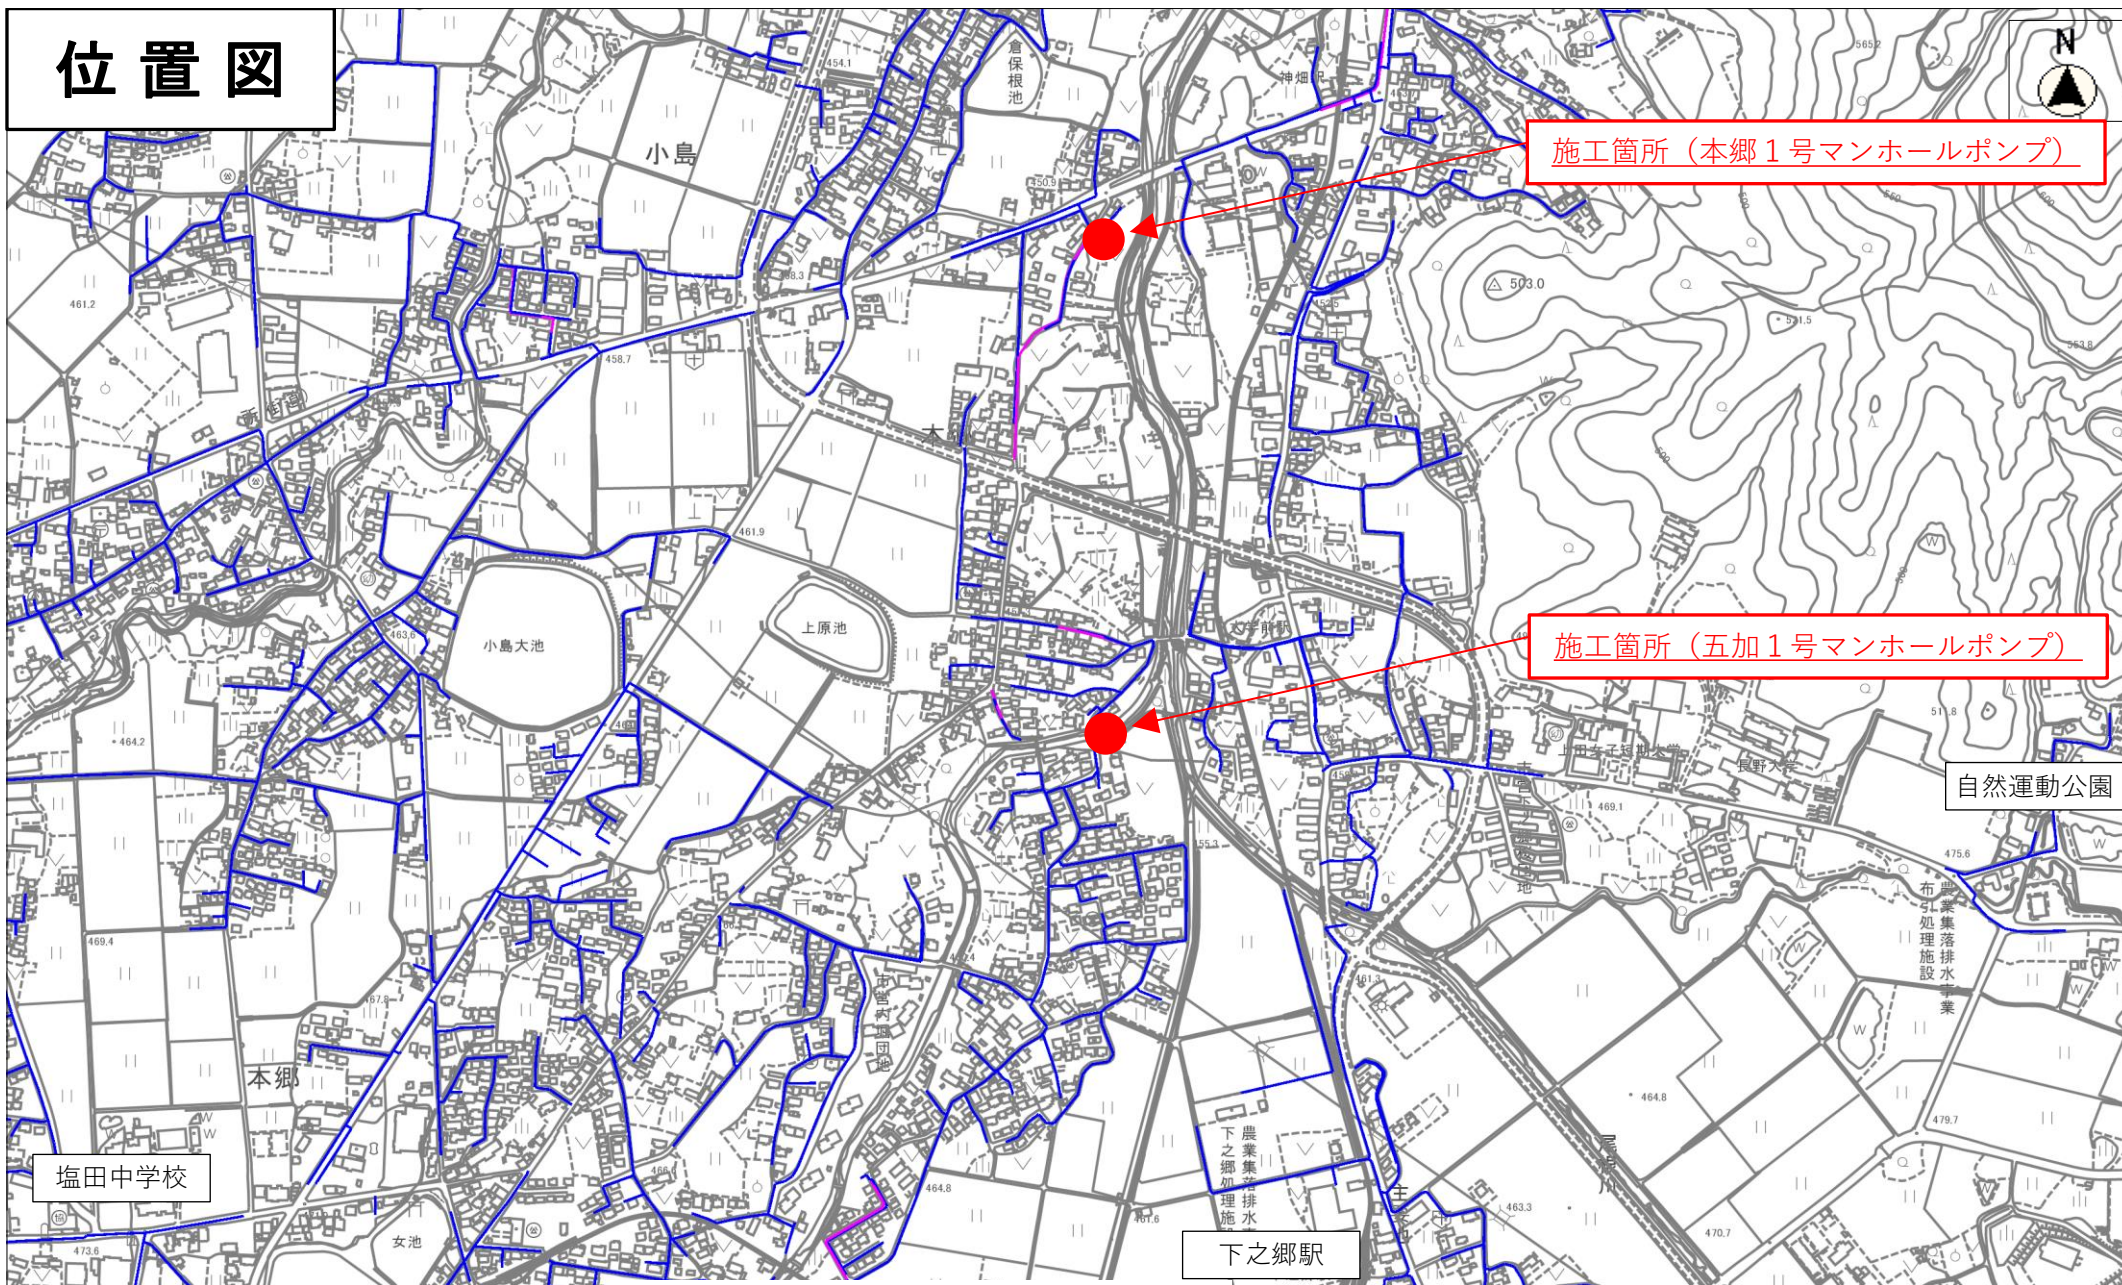

縮尺 1 : 10000



本流（自然流下）： —————

圧送管： —————